


FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION



e@sy

Version ICE



Manuel d'utilisation Version ICE

Avant propos :

Nous vous remercions de votre confiance et vous félicitons pour votre achat. Fruit d'une étroite collaboration entre WIT et son partenaire DIGITEL, la gamme e@sy-ICE représente la nouvelle génération des régulations pour vos installations frigorifiques.

Raccordée à l'automate de Télégestion e@sy-pro, la régulation frigorifique DIGITEL permet notamment la gestion de centrales frigorifiques et la régulation de postes de froid, la traçabilité, la gestion d'énergie et la retransmission d'alarmes.

De par son serveur WEB embarqué, l'exploitation de l'e@sy-pro nécessite l'utilisation d'un simple navigateur WEB, fourni avec votre ordinateur.


Le manuel :

Ce manuel, composé de trois volets, explique comment paramétrer vos régulateurs. Il comporte une description du concept et des caractéristiques technique des régulateurs, mais aussi la méthode de programmation en mode poste de froid et en mode régulation de pression.

Par souci de clarté, les termes employés dans cette documentation sont les symboles affichés sur les régulateurs DIGITEL. A la fin de chaque partie, vous trouverez un tableau de correspondance entre ces symboles et la désignation dans l'automate de télégestion e@sy-pro.

Enfin, vous trouverez également la description des atouts du raccordement des régulateurs sur l'automate de télégestion e@sy-pro.

Le manuel permettant le paramétrage de l'e@sy-pro est consultable sur le site <http://help.wit-easy.eu>




e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE


SOMMAIRE

1 INTRODUCTION	5
1.1. Concept de Base	5
1.2. Produits de la gamme	6
1.2.1. Caractéristiques Techniques	6
1.2.2. Affichage du Régulateur	7
1.2.3. Vues des Boîtiers et Plan de Perçage	8
1.2.4. Remarques Importantes	9
1.3. Programmation à l'aide des touches	10
1.3.1. Programmation des paramètres	10
1.3.2. Programmation de la configuration de base	13
1.3.3. Définitions de mots de passe	14
1.4. Télésurveillance, Télégestion	15
1.4.1. Fonctionnalités	15
1.4.2. Paramétrage	17
1.4.3. Caractéristiques techniques de l'e@sy-pro	20
1.4.4. Les niveaux de fonctionnalité logicielles	21
2 RÉGULATION DE POSTES DE FROID	22
2.1 Schémas de Raccordements	22
2.2.1. Pour le DI24-D	22
2.2.2. Pour le DI24-E	23
2.3. Descriptif de la régulation	23
2.3.1. Principe	23
2.3.2. Régulation avec deux sondes	24
2.3.3. Dégivrages	25
2.4. Gestion des Postes à plusieurs évaporateurs	27
2.5. Gestion du Ventilateur	29
2.6. Sortie Analogique	30
2.7. Détendeur électronique	32
2.8. Gestion Type INTERACT	36
2.9. Programme de Secours	38
2.10. Etalonnage des sondes	38
2.11. Décalage de la consigne	38
2.12. Tables de correspondance	39



Manuel d'utilisation Version ICE

3 RÉGULATION DES CENTRALES COMPRESSEURS ET CONDENSEURS.....	44
3.1. Schémas de Raccordement	44
3.2. Concept	45
3.3. Adressage des modules	47
3.4. Principes de régulation.....	47
3.4.1. Installation avec variation du nombre de tours.	47
3.4.2. Fonctionnement sans variation du nombre de tours.....	50
3.4.3. Gestion des compresseurs avec réduction de puissance.	51
3.4.4. Gestion des compresseurs inégaux (centrales asymétriques).....	53
3.4.5. Condenseurs à plusieurs circuits frigorifiques.....	55
3.4.6. Centrales d'eau glacée. Régulation avec une sonde de température.	56
3.5. Limitation du nombre d'enclenchements (Anticourt-cycle)	57
3.6. Décalage de la consigne (HP flottante).....	57
3.7. Délestage	58
3.8. Durées maximales de marche et de repos	58
3.9. Marche et Arrêt forcé.....	58
3.10. Compteurs de temps de marche	58
3.11. Contacts C1 et C2, Sécurités.....	58
3.12. Tables de correspondance	59

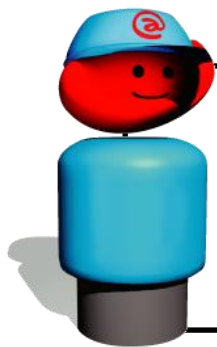

e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE

1 Introduction

1.1. Concept de Base

Le système e@sy-ICE est composé d'une ou plusieurs unités de régulation totalement autonomes les unes des autres et raccordées les unes aux autres par Bus à l'unité centrale de télégestion e@sy-pro.

La gamme est composée de modules universels DI24 en deux boîtiers différents:

- DI24D : Dans un boîtier DIN
- DI24E : Dans un boîtier encastrable


Les modules DI24 se chargent des fonctions de mesure, de surveillance et de commande des dispositifs de régulation (électrovanne, dégivrage, ventilateurs, compresseurs etc...).

Ils peuvent assurer des fonctions très diverses, notamment les fonctions de :


- Régulation pour les postes de froid
- Gestion du détendeur électronique
- Régulation d'hygrométrie
- Gestion des centrales de compresseurs
- Gestion des condenseurs
- Autres fonctions pour des applications particulières (dépôt de fruits et légumes, régulation O₂-CO₂, etc....)

Poste de froid


Positif



Négatif




Compresseur




Régulation condenseurs

Condenseur




Boucherie

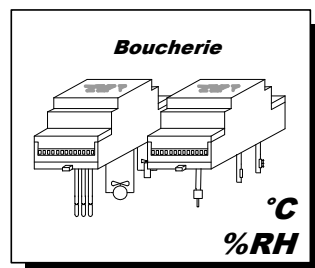

Régulation compresseurs

Régulation hygrométrie



Manuel d'utilisation Version ICE



Chaque module est programmable par les touches qui se trouvent sur la face avant du boîtier ou depuis un ordinateur au travers de l'automate de Télégestion e@sy-pro.


L'afficheur intégré indique les valeurs mesurées par les sondes ou capteurs connectés et est utilisé pour la programmation des paramètres.

1.2. Produits de la gamme

1.2.1. Caractéristiques Techniques

Le tableau ci-dessous résume en un coup d'œil les fonctions ainsi que les caractéristiques des différents modèles DI24.

	Réf. Digital Réf. WIT	Applications					Caractéristiques										
		Poste froid		Gestion de la centrale	Hygrométrie	Surveillance	Afficheur bleu	Entrées			Sorties		Alim.		Bornier embr.	Horloge	Déteur électronique
		positif	négatif					PT1000	4-20 mA	TOR	Relais	Analogique	230VAC	9-24VAC/DC			
	DI24E4 ICE504	x	x	x	x	x	x	3	1	2	4	1		x		x	
	DI24EE ICE505	x	x			x	x	3	0-10V	2	4	1		x		x	x
	DI24D4 ICE502	x	x	x	x	x	x	3	1	2	4	1	x		x	x	
	DI24DE ICE503	x	x			x	x	3	0-10V	2	4	1	x		x	x	x
	DI24X ICE501	x	x	x	x	x		3	1	2	4	1	x		x	x	

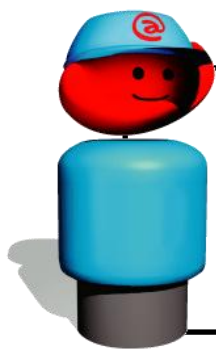

e@sy


Manuel d'utilisation Version ICE


Le tableau ci-dessous résume les principales différences entre les deux modules universels :

DI24 E	DI24 D
Le module s'encastre dans la face avant d'une armoire, s'intègre dans une vitrine, etc...	Le module se fixe sur des rails DIN
L'alimentation se fait entre 9 et 24 V AC ou DC La connexion des fils se fait par un bornier à vis	L'alimentation se fait en 230V AC La connexion des fils se fait par des connecteurs embrochables

Référence		DI24 E	DI24 D
Alimentation	Tension d'alimentation	9-24 V AC / DC	110-250VAC, 50-60Hz
	Puissance maximale absorbée	2W	3W
Classe de protection		1	1
Degré de pollution		2	2
Catégorie de surtension		II	II
Conditions d'utilisation	Température	0-40°C	0-40°C
	Humidité	0-80% (sans condensation)	0-80% (sans condensation)
Pouvoir de coupure des sorties n° 20-21, 22-23, 24-25 (s. potentiel)	Charge résistive	8A 250VAC	8A 250VAC
	Charge inductive	3A 250VAC	3A 250VAC
Horloge	Réserve de marche	4 jours	4 jours
Mesure de température (sonde PT1000)	Gamme de mesure	-99°C à +170°C	-99°C à +170°C
Mesure de température (sonde DI-S1)	Gamme de mesure	-50°C à +100°C	-50°C à +100°C
Capteur pression pour DI24DE et DI24EE	Gamme de mesure	0 – 10 V	0 – 10 V
Sonde d'hygrométrie	Gamme de mesure	4 à 20 mA	4 à 20 mA
Capteur de pression	Gamme de mesure	4 à 20 mA	4 à 20 mA

1.2.2. Affichage du Régulateur

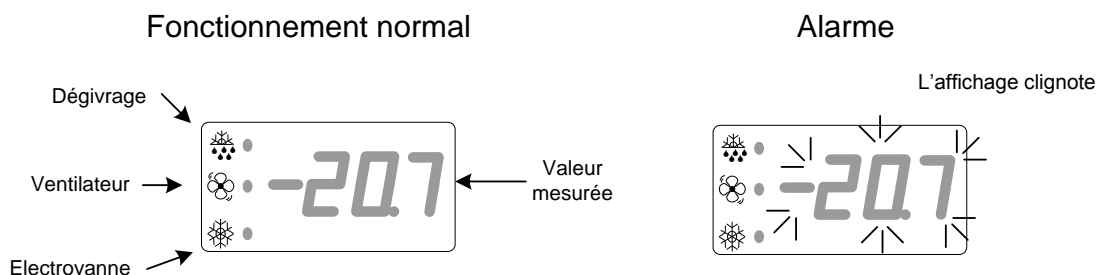

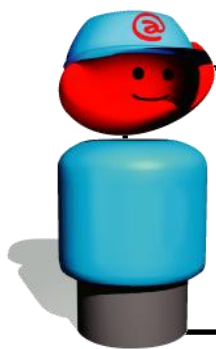


e@sy


Manuel d'utilisation Version ICE


1.2.3. Vues des Boîtiers et Plan de Perçage

DI24-D

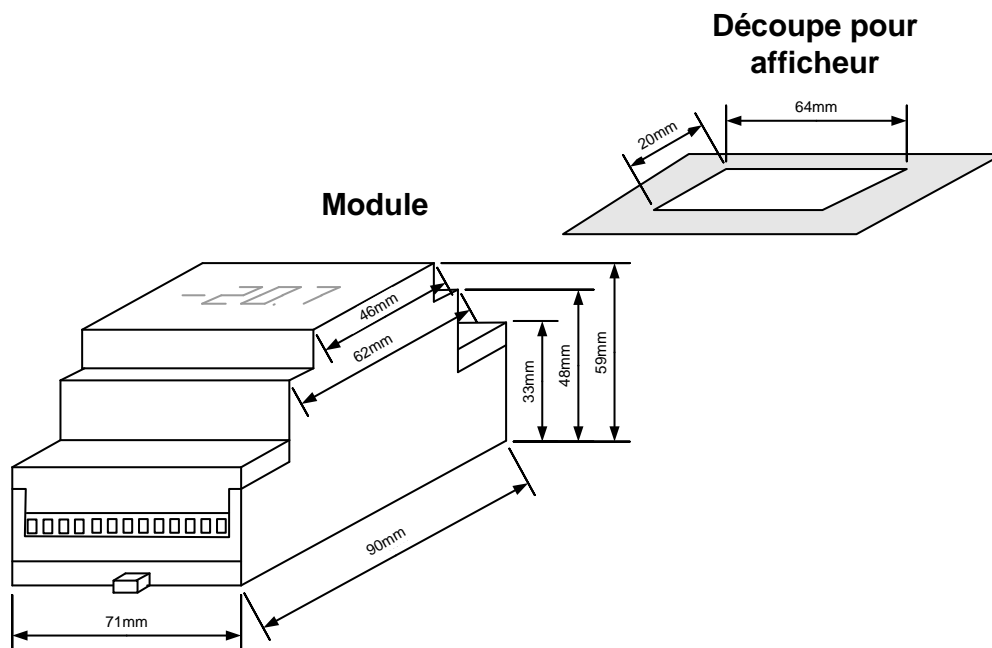

DI24-E

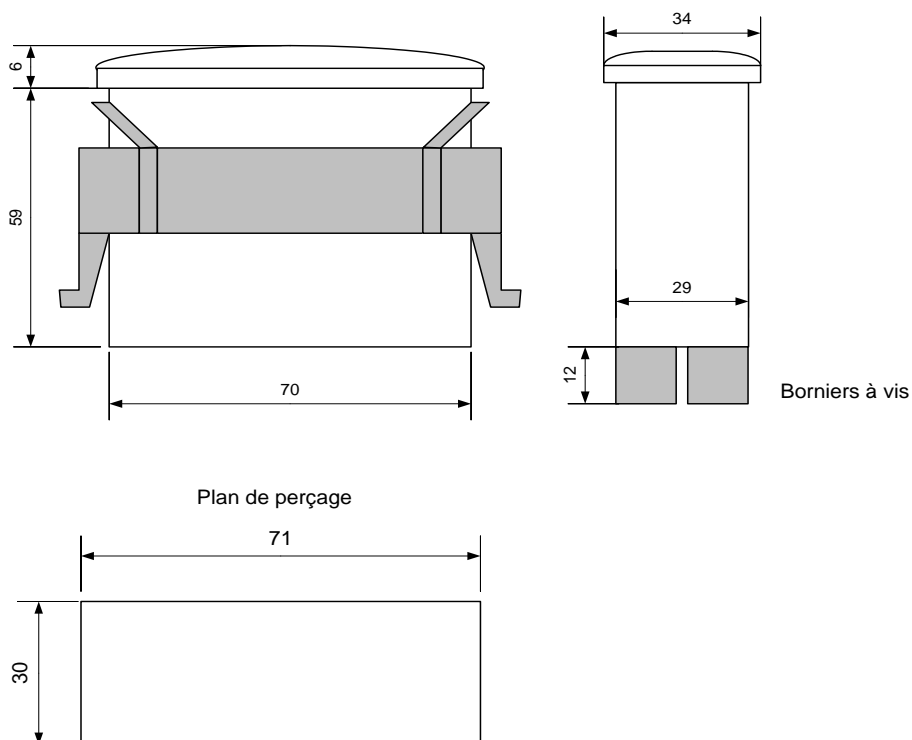




e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE

1.2.4. Remarques Importantes

- Il faut éviter de monter les régulateurs sur des éléments à fortes vibrations.
- Il est déconseillé de les placer à proximité d'une source de champs et parasites électromagnétiques (câbles de puissance, variateur de vitesse, etc.)
- Les régulateurs ne doivent pas être mouillés.
- Les contacts C1 et C2 ainsi que les contacts de sécurité pour la gestion des compresseurs sont des contacts sans potentiel. Aucune tension extérieure ne doit être appliquée sur ces entrées.
- Toutes les manipulations (raccordement des fils, branchement et débranchement des connecteurs, etc.) doivent être effectuées hors tension. Toutes les manipulations doivent être effectuées par du personnel qualifié.
- Un soin particulier doit être apporté à la protection du bus de communication. Il faut veiller à ce il ne soit pas soumis aux surtensions dues aux erreurs de raccordements ou à l'induction provoqué par un conducteur de courant fort placé à proximité.
- La tension appliquée sur les contacts des relais lors des tests d'isolation ne doit pas dépasser 1000V.
- Avant la mise sous tension, tous les raccordements électriques doivent être vérifiés. Les tensions connectées sur l'appareil ne doivent jamais dépasser les valeurs précisées dans les caractéristiques techniques.
- Afin de respecter les normes de protection contre les perturbations électromagnétiques et rallonger la durée de vie des contacts des relais, il est recommandé d'installer des filtres RC en parallèle avec toutes les charges inductives (bobines des contacteurs, électrovannes etc.). Les connexions entre le filtre RC et la bobine doivent être les plus courtes possibles.
- Nous préconisons d'effectuer le raccordement des sondes et des capteurs avec du câble blindé. Le blindage doit être raccordé à la terre du côté du tableau électrique et laissé en l'air à l'autre extrémité. De fortes perturbations électromagnétiques peuvent influencer les mesures et conduire à des erreurs de mesure importantes.
- Le nettoyage des appareils doit être fait avec un chiffon sec.
- Toute utilisation non conforme aux prescriptions du présent document peut conduire à un mauvais fonctionnement, voir à sa destruction et entraîne la perte de garantie.
- Aucun objet (tournevis, etc.) ne doit être introduit dans les fentes d'aération. Le circuit pourrait être endommagé et ne plus fonctionner correctement.



e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE


- Les plans, dessins, descriptions et schémas ne doivent pas être reproduits, ni remis à des tiers sans accord écrit de WIT et DIGITEL qui en demeurent les propriétaires. Les esquisses des schémas sont à considérer comme des projets, pour lesquels nous ne prenons aucune responsabilité. Les schémas d'ensemble que nous avons élaborés doivent être adaptés par le concessionnaire selon les prescriptions locales. Toute détérioration de notre matériel par une utilisation non conforme aux prescriptions n'est pas couverte par la garantie et nous déclinons toute responsabilité pour les dommages éventuels causés au matériel connecté sur nos modules. Nous déclinons toute responsabilité pour les pertes et dommages provoqués par d'éventuelles pannes de l'appareil.

1.3. Programmation à l'aide des touches












1.3.1. Programmation des paramètres


Le schéma suivant présente un exemple du diagramme de programmation utilisé lors du paramétrage des régulateurs avec les touches de programmation. La version appropriée de ce diagramme se trouve dans le manuel d'utilisation correspondant au mode de fonctionnement que vous souhaitez attribuer au régulateur. Par exemple pour en paramétrer un en gestion d'un poste de froid, il y a lieu d'utiliser le diagramme se trouvant dans la partie du manuel intitulée « Gestion des postes de froid ».

	<i>symbole</i>	<i>niveau accès</i>	<i>Fonction</i>	<i>min. value</i>	<i>max. value</i>
	PAS	0	Mot de passe	0	999
Température ambiante	t1	1	Consigne (°C)	-999	999
	t2	2	Delta(°C). L'appareil régule entre les températures t1 et t1+t2	0	999
	t3	3	Limite basse de réglage de la consigne (°C)	-999	999
	t4	3	Limite haute de réglage de la consigne (°C)	-999	999
	t5	2	Limite inférieure d'alarme (°C)	-999	999
	t6	2	Limite supérieure d'alarme (°C)	-999	999
	t7	2	Retardement d'alarme (min)	0	999
	t8	2	Décalage de la consigne (°C)	-999	999
	t9	2	Début du décalage de la consigne (HH:M)	0	240
	t10	2	Fin du décalage de la consigne (HH:M)	0	240
	t11	3	Temps de marche minimum (min)	0	999
	t12	3	Temps de repos minimum (min)	0	999




Manuel d'utilisation Version ICE

- Pour entrer dans le mode de paramétrage, appuyer sur  pendant 3 secondes.
- L'afficheur indique PAS , puis 0. Cela signifie que vous devez entrer un mot de passe. (Les modules sont livrés avec les trois mots de passe programmés à 0)
 - Il y a 3 niveaux de mots de passe, le 1^{er} niveau, destiné aux utilisateurs, permet de modifier la consigne et l'horloge, le 2^{ème} niveau, prévu pour le technicien d'exploitation, donne accès à presque toutes les fonctions et le 3^{ème} niveau, réservé à l'installateur, permet de configurer entièrement l'installation.
- Saisissez votre mot de passe en appuyant sur  pour augmenter et sur  pour diminuer sa valeur, puis sur  pour valider. Si le mot de passe est accepté, l'afficheur indique le symbole du premier paramètre pendant 1 seconde, puis sa valeur. Si le mot de passe est incorrect, répéter l'opération de saisie.
- Appuyer sur  pour augmenter et sur  pour diminuer la valeur d'un paramètre.
 - Pour faire changer la valeur plus rapidement, appuyer sur l'une de ces touches pendant 3 secondes et plus. L'afficheur défilera de plus en plus vite. Une fois proche de la valeur souhaitée, relâcher la touche et appuyer plusieurs fois, mais brièvement, pour atteindre la valeur exacte.
- Appuyer sur  pour valider le paramètre et passer au suivant.
- Pour passer au paramètre suivant sans valider, appuyer sur . L'afficheur indique le symbole du paramètre suivant pendant 1 seconde, puis sa valeur.
- Pour revenir au paramètre précédent, maintenez  appuyé puis presser sur  jusqu'au paramètre voulu.
- Les paramètres ayant des fonctions similaires sont réunis dans des groupes appelés menus. Les symboles des paramètres faisant partie des mêmes menus commencent par la même lettre.
Pour passer d'un menu à l'autre, appuyer sur  pendant 3 secondes, les différents menus défilent. Cesser d'appuyer une fois que vous êtes dans le menu désiré.

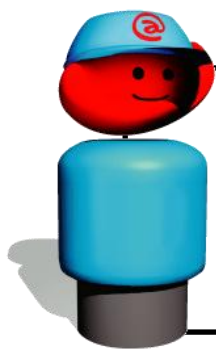






e@sy



Manuel d'utilisation Version ICE


- Pour sauvegarder les modifications et quitter le mode de programmation, appuyer sur  pendant 3 secondes. Sans effectuer de sauvegarde, les paramètres reprennent leurs anciennes valeurs.
- Si aucun bouton n'est appuyé pendant 5 minutes, l'appareil retourne automatiquement au mode normal, efface toutes les modifications et restitue les anciennes valeurs des paramètres.

Opérations spéciales:

- En mode "poste de froid":
- Il est possible de forcer un dégivrage en appuyant simultanément sur les touches  et  pendant 5 secondes.
- Il est également possible d'acquiescer une alarme en appuyant sur  pendant 3 secondes.
- En appuyant simultanément sur les touches  et , vous entrez dans le mode de programmation de la configuration de base.

Affichage temporaire:

- Au cours du fonctionnement normal, il est possible d'afficher temporairement différentes valeurs mesurées et l'état de différentes entrées.
- En mode « poste de froid » en pressant brièvement sur la touche , on affiche la température ambiante **tA**, après la deuxième pression - la température d'évaporateur **tb**, ensuite la sonde **tc**, l'état du contact **C1** et l'état du contact **C2**. La valeur sélectionnée s'affiche pendant 1 minute et ensuite l'afficheur retourne dans son état normal, déterminé par la valeur du paramètre **r2**.
- Sur les régulateurs DI24DE et DI24EE (détendeurs électroniques) on peut afficher également **P** - la pression d'aspiration, **S** - la surchauffe et **o** - degré d'ouverture du détendeur.
- En mode « régulation de la pression » les pressions successives sur la touche  sélectionnent l'affichage des valeurs suivantes : **Pb** - pression en bars, **Pt** pression en °C






Manuel d'utilisation Version ICE

1.3.2. Programmation de la configuration de base

A la mise en service d'un régulateur sans l'unité centrale de télégestion e@sy-pro, programmez d'abord la configuration de base du module (paramètre **r1**) en utilisant la méthode ci-dessous.

Cette configuration est constituée de quelques paramètres qui déterminent le fonctionnement ultérieur du module. Elle définit, notamment, si le régulateur va se comporter comme une régulation pour les postes de froid ou comme une régulation du condenseur, des compresseurs, de l'hygrométrie, etc.


Après la programmation correcte de ces valeurs, les paramètres actifs dans ce mode seront programmés par défaut et le module sera opérationnel de suite. Il ne restera plus qu'à affiner les paramètres restants pour un fonctionnement optimum de votre module

- Pour entrer dans le mode de paramétrage de la configuration de base, appuyer simultanément sur les touches  et  pendant 3 secondes.
- La suite de la méthode de programmation est identique à celle expliquée ci-dessus
- Pour sauvegarder les modifications et quitter le mode de paramétrage, appuyer sur  pendant 3 seconde





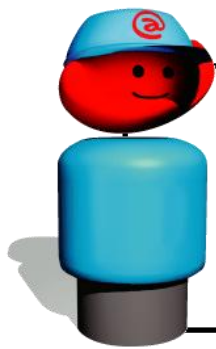


Exemple pour une régulation des compresseurs avec un affichage en degré °C et un fluide frigorigène qui est du R404A :

symbole	niveau d'accès	fonction	Remarque	min. Value	Max Value.	Valeur à progr.
PAS	0	Mot de passe		0	999	
r1	3	Mode de fonctionnement 0 = Poste de froid 1 = Gestion des compresseurs 2 = Régulation universelle 3 = Surveillance 4 = Gestion des évaporateurs 2,3,...		0	4	1

cF2	3	Type de régulation ----- 0 = basse pression 1= haute pression	r1 = 1	0	1	0
cF3	3	Unité d'affichage ----- 0 = bar 1 = °C	r1 = 1	0	1	1
cF4	3	Fluide Frigorigène ----- 1 = R12 2 = R22 3 = R134A 4 = R502 5 = R500 6 = MP39 7 = HP80 8 = R404A 9 = R717 (NH3) 10 = Eau glacée 11 = R407 (Fluide) 12 = R407 (gaz/fluide) 13 = R23	r1 = 1	1	13	8



Manuel d'utilisation Version ICE

- On entre dans le mode de paramétrage de fonctionnement, en appuyant simultanément sur les touches  et  pendant 3 secondes.
- On rentre son mot de passe et on appuie sur . On arrive sur le mode de fonctionnement (paramètre **r1**):
- Pour la gestion des compresseurs, **r1 = 1**. Appuyer sur 
- On arrive sur le choix entre compresseurs (basse pression) et ventilateurs (haute pression). Pour les compresseurs, **cf2 = 0**. Appuyer sur 
- On arrive au choix de l'affichage. Pour l'affichage en degré °C, **cf3 = 1** Appuyer sur 
- On arrive enfin au fluide frigorigène. Pour le R404A, **cf4 = 8**
- On quitte le mode de programmation, en appuyant sur  pendant 3 secondes.

Notre module est prêt à fonctionner avec des paramètres pas défaut



Si en mode de programmation aucun bouton n'est appuyé pendant 5 minutes, l'appareil retourne automatiquement au mode normal, efface toutes les modifications et restitue les anciennes valeurs des paramètres.

1.3.3. Définitions de mots de passe

Chaque régulateur peut posséder jusqu'à trois niveaux hiérarchiques de mots de passe :

- Le premier niveau autorise l'accès à un nombre très restreint de paramètres qui peuvent être modifiés par le propriétaire de l'installation qui, en général, ne dispose pas de connaissances nécessaires pour modifier les données sensibles.
- Le deuxième niveau du mot de passe donne l'accès à tous les paramètres, à l'exception du mot de passe niveau 3, et sera utilisé par les techniciens qualifiés qui interviennent sur l'installation. Il offre la possibilité de changer les mots de passe du premier et du deuxième niveau.
- Le mot de passe du troisième niveau permet d'accéder à tous les paramètres. En principe, il ne sera utilisé que pour visualiser ou modifier le mot de passe du deuxième niveau en cas de sa perte ou modification accidentelle.

Lorsqu'un mot de passe est programmé à 0000, l'accès au niveau hiérarchique correspondant est libre. Pour déterminer le niveau d'accès après l'introduction d'un mot de passe, l'appareil suit les opérations décrites dans l'organigramme suivant :

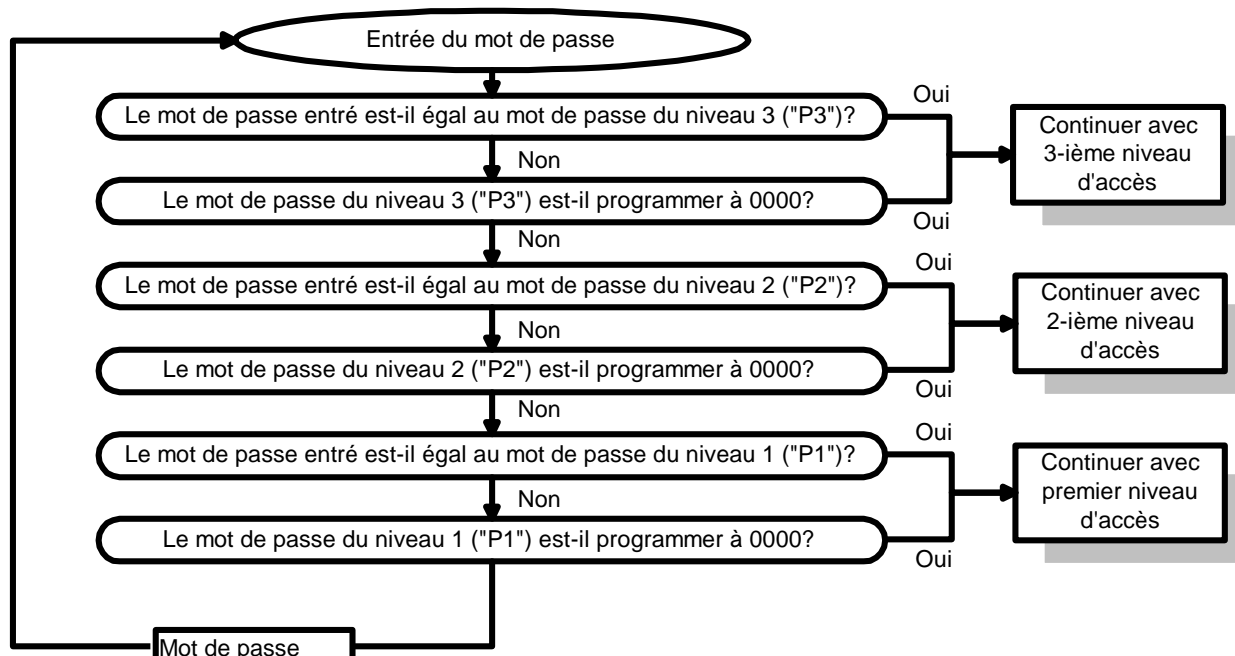

1.4. Télésurveillance, Télégestion


1.4.1. Fonctionnalités

Les régulateurs peuvent être raccordés à un réseau de télésurveillance par le biais de l'unité centrale e@sy-pro. Un tel dispositif permet à l'installateur ou toute autre personne autorisée d'interroger les modules à distance, à travers une ligne téléphonique, un réseau local ou depuis l'Internet.

La consultation est gérée depuis le navigateur Internet d'un ordinateur (PC compatible IBM). Il permet d'obtenir toutes les données sur l'état actuel de l'installation (températures, humidité, états des entrées et des sorties). Il est également possible de modifier à distance tous les paramètres, de commander un cycle de dégivrage forcé, l'arrêt ou la marche forcée d'un poste, etc.

Par sa grande capacité de stockage (64Mo), l'unité centrale de télésurveillance e@sy-pro peut en outre mémoriser d'une manière cyclique toutes les données importantes concernant l'installation (températures, humidité, état des entrées et des sorties, etc.). La fréquence d'enregistrement est programmable et chaque enregistrement peut être conservé plusieurs mois dans l'unité centrale e@sy-pro.

En cas d'anomalie ou de panne quelconque, l'unité centrale composera automatiquement le ou les numéros de téléphone d'astreinte que vous aurez programmé.



e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE

L'unité centrale e@sy-pro fait également office de superviseur et met à disposition de l'utilisateur les plans de l'installation avec notamment les animations correspondant aux anomalies. Vous disposez de 64Mo de mémoire pour réaliser votre paramétrage.


Pour utiliser l'unité centrale e@sy-pro avec les régulateurs DIGITEL, il faut configurer la vitesse du bus à 9600Bds dans le réseau « ExtenBUS » du menu « Configuration ». Par défaut, la vitesse est configurée à 96000Bds.

Les régulateurs connectés sur le bus sont automatiquement détectés par le biais du numéro de série unique de chaque poste.

Id	Type	Libellé	Label	Mise A Jour	Statistiques
2621704215	Extension 5.1.2.0	Extension 5.1.2.0	EXT002	05/01/2007 08:41:31	Tx:00040289 Rx:00040289
2224500078	Extension Régulateur DI21	Extension Régulateur DI21	EXT009	05/01/2007 08:41:31	Tx:00040169 Rx:00040158
2224500143	Extension Régulateur DI21	Extension Régulateur DI21	EXT001	05/01/2007 08:41:31	Tx:00040183 Rx:00040175
2224501627	Extension Régulateur DI24E-4/DI24D-4	Extension Régulateur DI24E-4/DI24D-4	EXT022	05/01/2007 08:41:31	Tx:00040194 Rx:00040186
2224504857	Extension Régulateur DI24EE/DI24DE	Extension Régulateur DI24EE/DI24DE	EXT021	05/01/2007 08:41:31	Tx:00040174 Rx:00040166

100 modules peuvent être reliés à une unité centrale e@sy-pro. Les modules WIT et DIGITEL cohabitent sur un même bus linéaire.

Dans ce document, vous ne trouverez que les explications relatives à la configuration des régulateurs DIGITEL sur l'e@sy-pro. Pour toute autre explication merci de bien vouloir consulter la documentation générale de l'e@sy-pro ou rendez-vous sur notre site web à l'adresse suivante : <http://www.wit.fr>.



Manuel d'utilisation


Version ICE

1.4.2. Paramétrage

Le paramétrage des régulateurs depuis l'e@sy-pro s'effectue depuis le menu ressources, accessible avec le niveau Installateur.

Pour chaque module, différents paramètres sont accessibles :

1.4.2.1. Identité

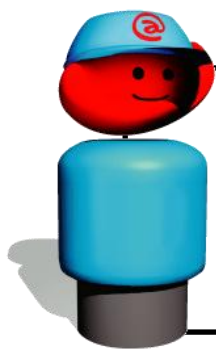


e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE

1.4.3. Caractéristiques techniques de l'e@sy-pro

Boîtier e@sy-pro DIN	
Boîtier	
Conditions d'utilisation	Boîtier modulaire pour installation sur rail DIN en armoire
Degré d'étanchéité	IP40
Dimensions / Poids	H.85 x l.144 x P.80 mm / 450 g
Format	Format modulaire 16 pas multi 9.
Montage	Montage par clip sur rail DIN symétrique ou par vis sur tableau.
T° fonctionnement / stockage	5°C à 45°C / - 20°C à 80°C.
Humidité relative	5 à 80%
Compatibilité électromagnétique	Exigences de la loi sur la CEM (Directive CE 89/336/CEE)
Communication	
En standard	Ethernet 10/100BaseT Intégré de base ExtenBUS
En option	Modem RTC 33 600 Bds (V34)
Traitement	
Mémoire de masse (FLASH)	64 Mo
Mémoire vive (RAM)	64 Mo
Horloge temps réel sauvegardée	Par Pile Lithium
Fréquence d'horloge processeur	100 MHz
Consommation Veille / Appel	180mA / 230mA @ 12V
Alimentation	
En standard	12V DC - 24V AC/DC Chargeur pour batterie 12V-100 mA intégré Durée d'autonomie avec batterie 6Ah : 24h
Connectique	
Port local	Ethernet RJ45
E/S	Bornier à vis
Alimentation externe	Bornier à vis
ExtenBUS	RJ11
Prise téléphonique	RJ9




e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE

1.4.4. Les niveaux de fonctionnalité logicielles

	e@sy-pro	e@sy-pro+	e@sy-pro++
Utilisateurs			
Nombre maximum	5	50	Illimité
Périodes de diffusion	1	10	10
Nombre de clés	10	100	10000
Ressources			
Nombre maximum	200	500	Illimité
Scripts		10	Illimité
Protection des scripts			Oui
Fonctions			
Nombre maximum	Illimité	Illimité	Illimité
Evaluateur	Oui	Oui	Oui
Attributs			
Nombre de zones	10	100	Illimité
Nombre de groupes	10	100	1000
Nombre d'équipements		100	1000
Niveaux de classes		10	10
Synoptiques			
Nombre maximum	1	10	Illimité
Protocoles			
Supervision de CLIP			Oui
Publication WOP	Oui	Oui	Oui
Abonnement WOP		Oui	Oui
ModBus/JBus		Oui	Oui
Télégestion			
Nombre d'agents de téléalarme	2	10	Illimité
Nombre d'agents de télécommande	1	10	Illimité
Nombre d'agents de télérelevé		10	Illimité
Développement			
Explorateur WOD			Oui

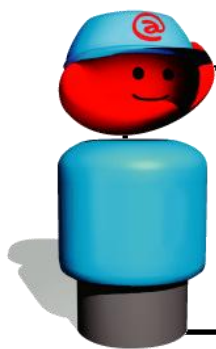

e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE


2 Régulation de Postes de froid


2.1 Schémas de Raccordements

Ce chapitre décrit le fonctionnement des régulateurs en tant que régulation pour les postes de froid. Le paramètre **r1** de la configuration de base doit être programmé à 0 dans ce cas.

2.2.1. Pour le DI24-D


1) Le contact entre 26 et 28 est coupé en cas d'alarme ou de coupure d'alimentation

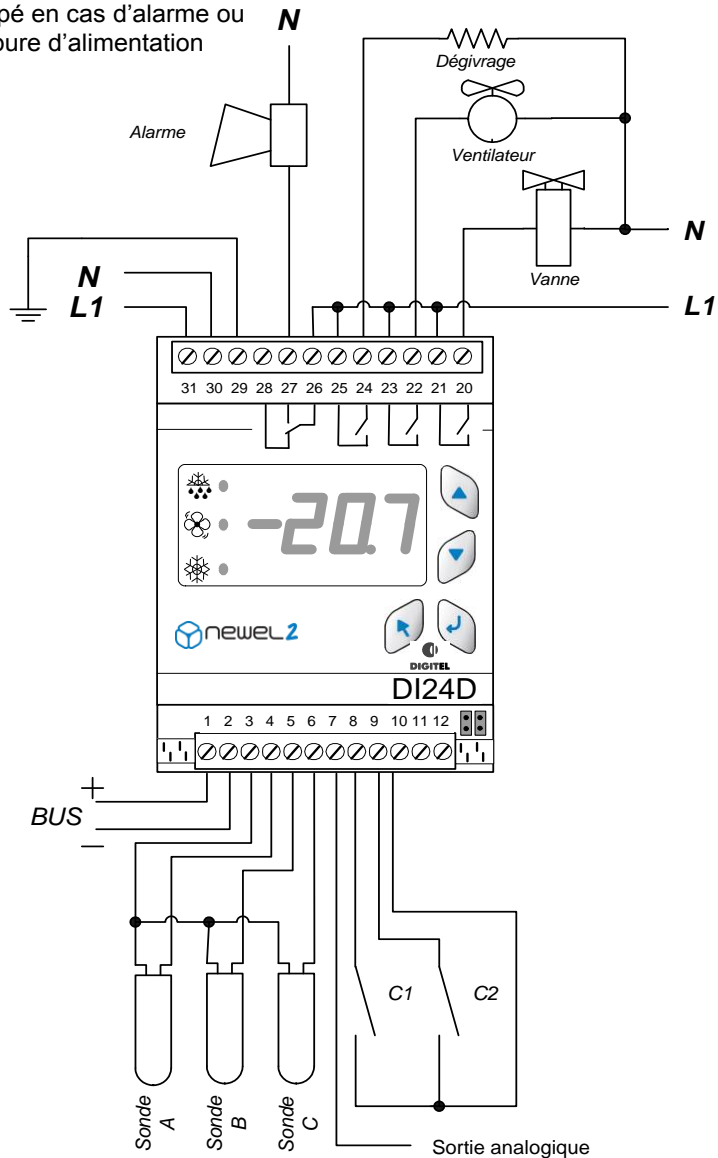



Manuel d'utilisation Version ICE

2.2.2. Pour le DI24-E

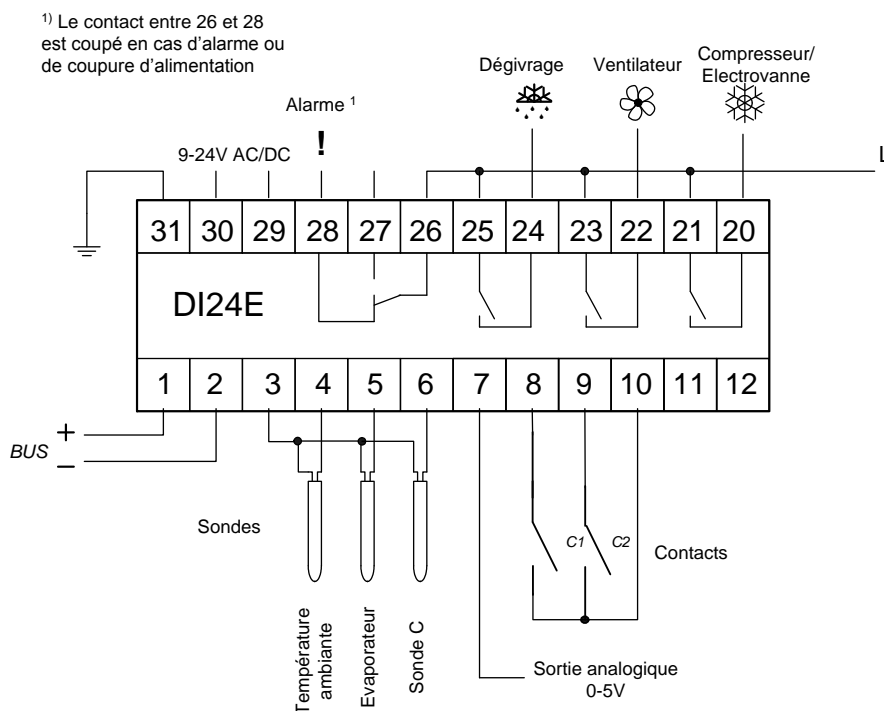

2.3. Descriptif de la régulation

2.3.1. Principe


Trois sondes de température désignées A, B et C, peuvent être connectées sur un régulateur. La première remplit le rôle de la sonde d'ambiance. Elle est utilisée pour la régulation de la température entre les valeurs **t1** et **t1+t2**.

La consigne est programmable dans la plage comprise entre **t3** et **t4**.

Les seuils d'alarme haut et bas de la température ambiante sont réglables dans les paramètres **t5** et **t6**, le retard dans **t7**.

La sonde B, installée dans l'évaporateur, pilote la fin du dégivrage et commande le ventilateur. Pour les postes à température positive sans dégivrage électrique, elle n'est pas obligatoire. Le paramètre **d1** définit si la sonde B est présente ou non.

La sonde C est également optionnelle. Elle peut servir pour la mesure de la température au cœur des produits ou pour la régulation avec 2 sondes. Les limites et le retard d'alarme sont également programmables pour les sondes B et C dans les menus correspondants. Il est possible de définir une durée minimale d'enclenchement et une durée minimale d'arrêt du compresseur/vanne à l'aide des paramètres **t11** et **t12**.



e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE


Le dégivrage avec horloge (d2=4):

Lorsque ce paramètre est programmé ainsi, le dégivrage est effectué comme lors d'un dégivrage électrique, mais l'alarme n'est pas enclenchée en cas de dépassement du temps de dégivrage maximum. La sonde de dégivrage n'est pas obligatoire.

Commande du chauffage pour la climatisation (d2=5):

Dans ce cas, le relais du dégivrage est utilisé pour la commande du chauffage et il est commandé par la sonde d'ambiance.


Le fonctionnement du froid est similaire à ce qui a été expliqué ci-dessus. Concernant le chauffage, lorsque la température mesurée par la sonde d'ambiance descend en dessous de $t_1 - d_4 - d_5$, le contact de chauffage se ferme et lorsque la température ambiante monte au dessus de $t_1 - d_4$, le contact s'ouvre et le chauffage s'arrête. La figure ci-dessous explique graphiquement le fonctionnement:

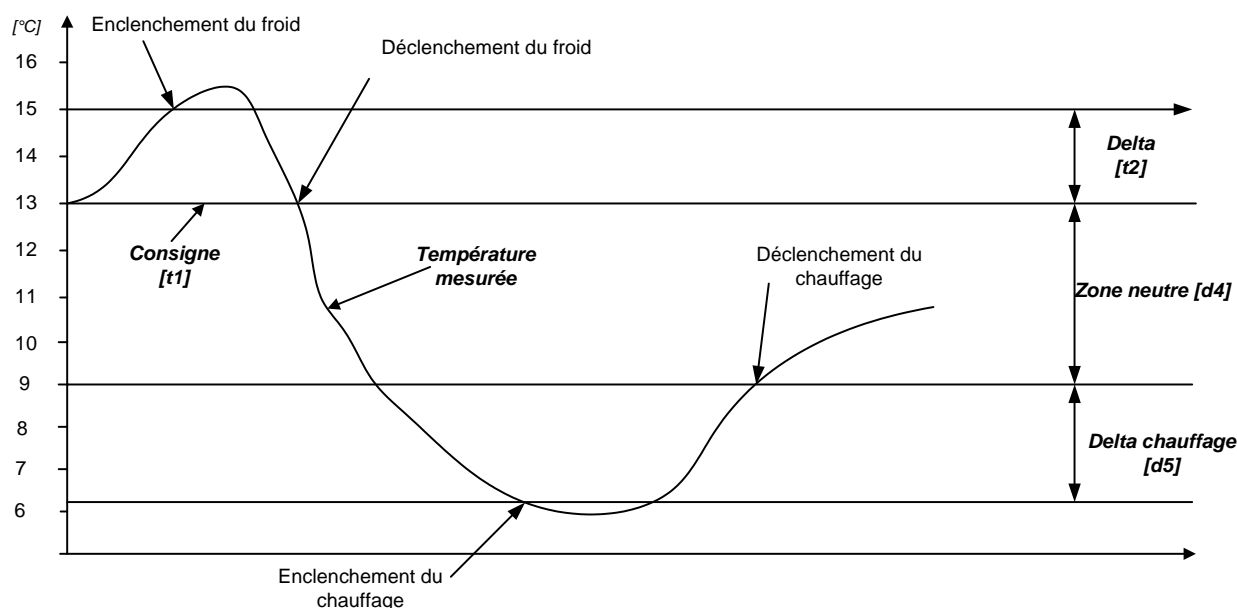

Top de dégivrage : Fonction du contact C2=Top de dégivrage (F4=5) :

Dans ce cas, un dégivrage est lancé lorsque le contact C2 se ferme plus de 2 secondes, pour autant qu'il n'y ait pas déjà de dégivrage en cours. Le dégivrage se termine lorsque la température de fin de dégivrage ou la durée maximale est atteinte, indépendamment de l'état du contact C2.

L'alarme de température ambiante est inhibée pendant le dégivrage et sa temporisation est remise à zéro lorsque le dégivrage se termine.

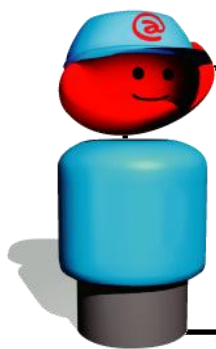


2.4. Gestion des Postes à plusieurs évaporateurs


Sur les installations équipées de plusieurs évaporateurs avec dégivrage électrique, deux cas peuvent se présenter :

- Chaque évaporateur est piloté par une électrovanne séparée. Les dégivrages de tous les évaporateurs peuvent s'effectuer simultanément ou séparément.
- Tous les évaporateurs sont alimentés par la même électrovanne et dégivrent en même temps.

Dans le premier cas, chaque évaporateur est à considérer comme un poste de froid indépendant et est géré par un régulateur indépendant. Les raccordements sont à effectuer selon les schémas du début de ce chapitre.


Dans le deuxième cas, les raccordements sont à réaliser comme suit (DI24-D et DI24-E):

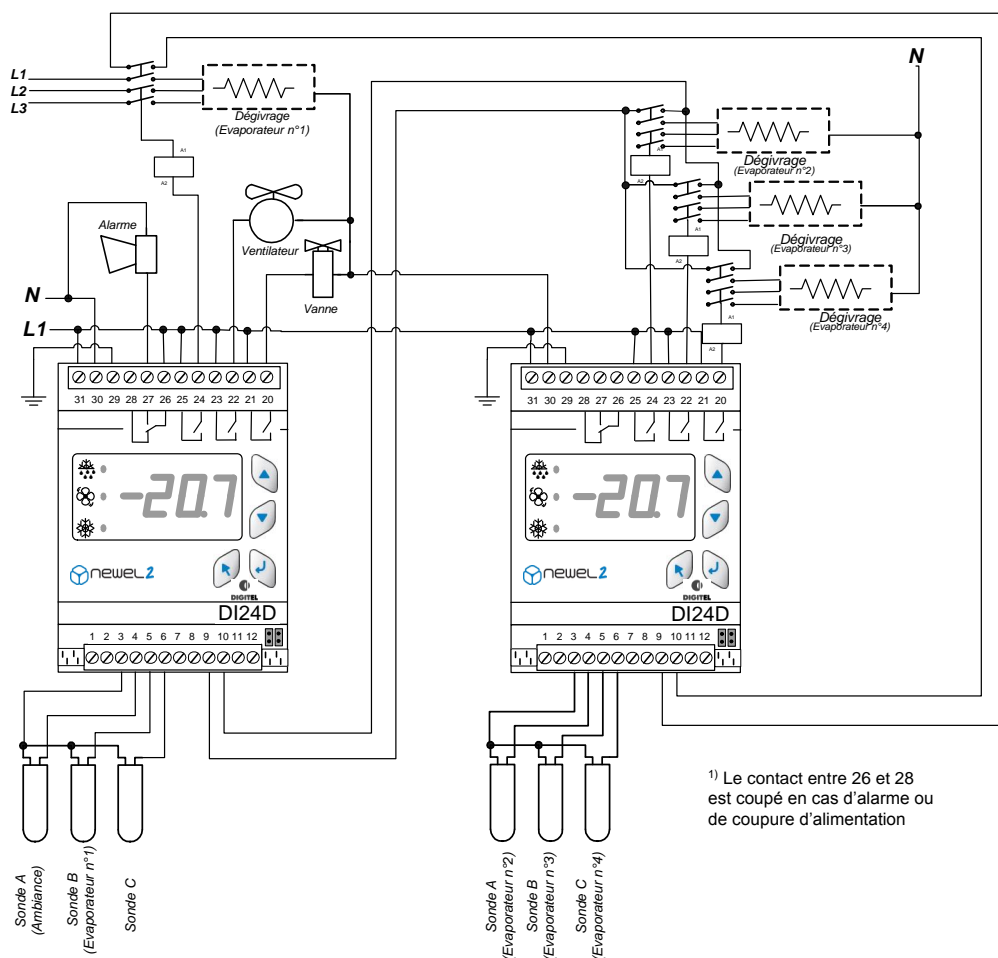

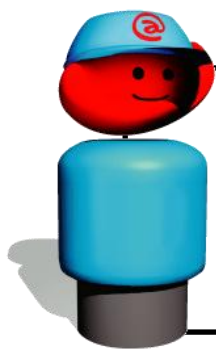

e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE

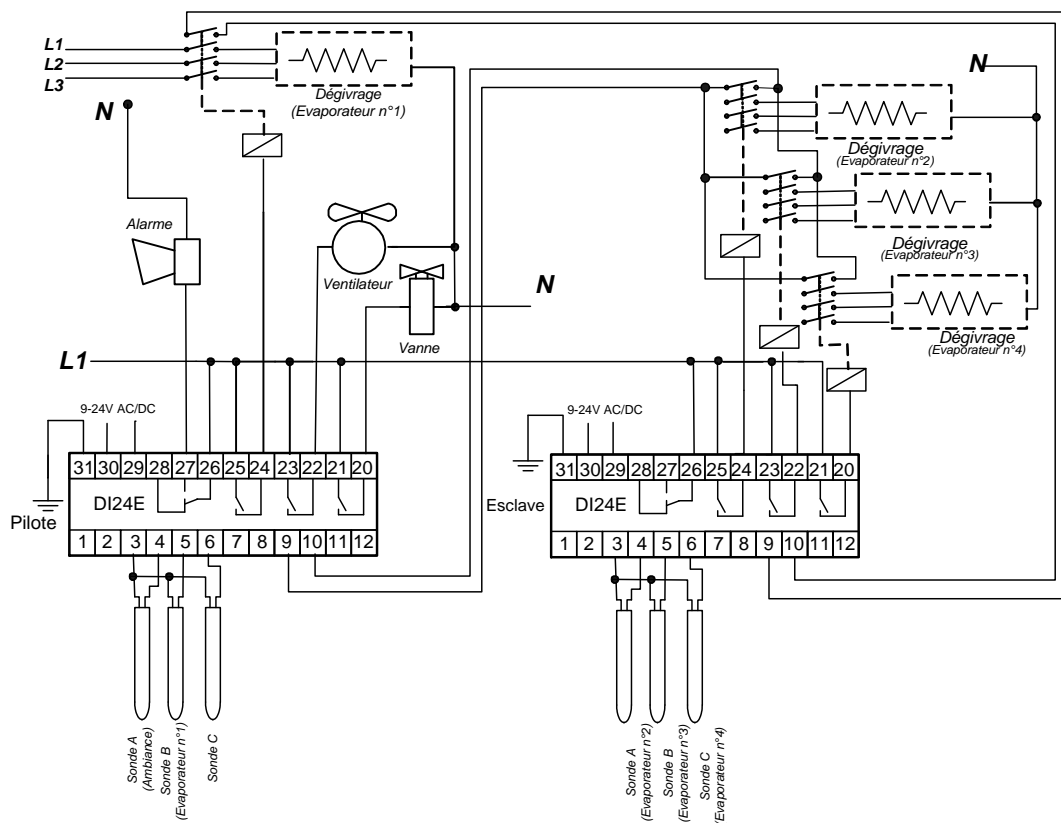

Les 2 régulateurs sont à programmer comme suit :


Pilote (gestion du premier évaporateur, de la vanne et du ventilateur) :

- mode de fonctionnement « poste de froid » **r1=0**
- dégivrage «électrique» **d2=0**
- Heures de dégivrage, durée maximale, température de fin de dégivrage, etc.
- Fonction du contact C2 « dégivrage des évaporateurs supplémentaire» **F4=6**

Esclave(s) (gestion des évaporateurs suivants) :


- mode de fonctionnement « gestion des évaporateurs 2 à 4 » **r1=4**
- durée max, température de fin de dégivrage dans le menu Dégivrage de l'e@sy-pro, sont à programmer comme pour le poste principal

Chaque évaporateur dispose d'une sortie de dégivrage et d'une sonde de fin de dégivrage séparée. Le dégivrage du premier évaporateur enclenche en même temps le dégivrage des autres évaporateurs en donnant le "top" de dégivrage sur l'entrée C2 du régulateur esclave. Les dégivrages sont coupés séparément pour chaque évaporateur lorsque leur température atteint la valeur programmée dans le paramètre **d5**.




2.6. Sortie Analogique


Cette sortie est prévue pour piloter un module FXA01 (ICE507) qui dispose d'une sortie 4-20mA et 0-10V. Elle permet de réguler la vitesse du ventilateur, de commander une vanne à 3 voies, détendeur électronique etc.

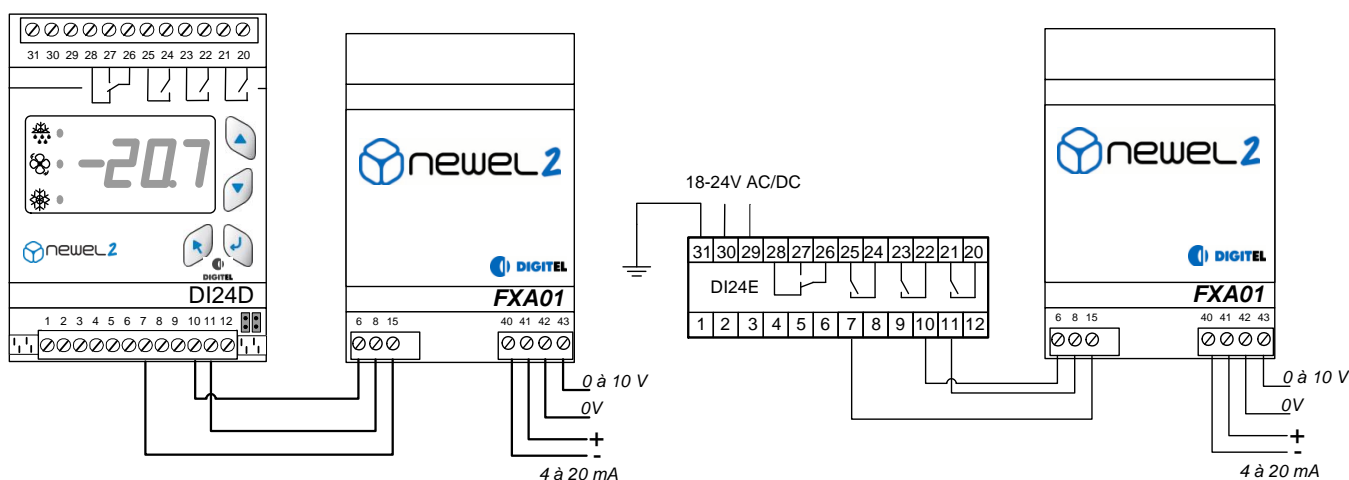

La fonction de la sortie est programmable dans le paramètre **b1** qui peut prendre les valeurs suivantes :

- 0 - La sortie varie proportionnellement à la valeur de la température située entre les paramètres **b2** et **b3**.

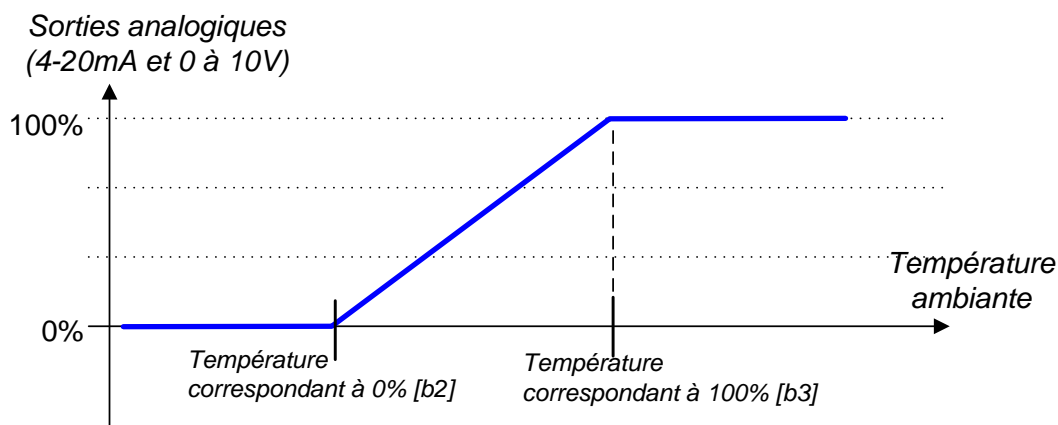


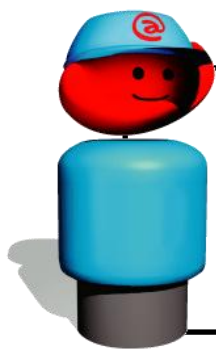


e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE

- 1 – Régulation de type PI. Elle permet, par exemple, la régulation du débit du fluide frigorigène (ou caloporteur) avec une vanne progressive commandée par une entrée 4-20mA ou 0-10V. Souvent utilisée dans les grands dépôts de fruits et des légumes, elle assure une bonne précision de la régulation de la température et le maintien d'hygrométrie élevée. Le calcul de la sortie analogique est basé sur l'écart entre la température ambiante et la consigne **t1** et il se compose de deux parties :
 - La partie proportionnelle correspond à l'écart multiplié par le coefficient proportionnel **b2**.
 - La partie de l'intégration augmente progressivement d'une valeur proportionnelle à l'écart multiplié par le coefficient d'intégration **b3** (%).

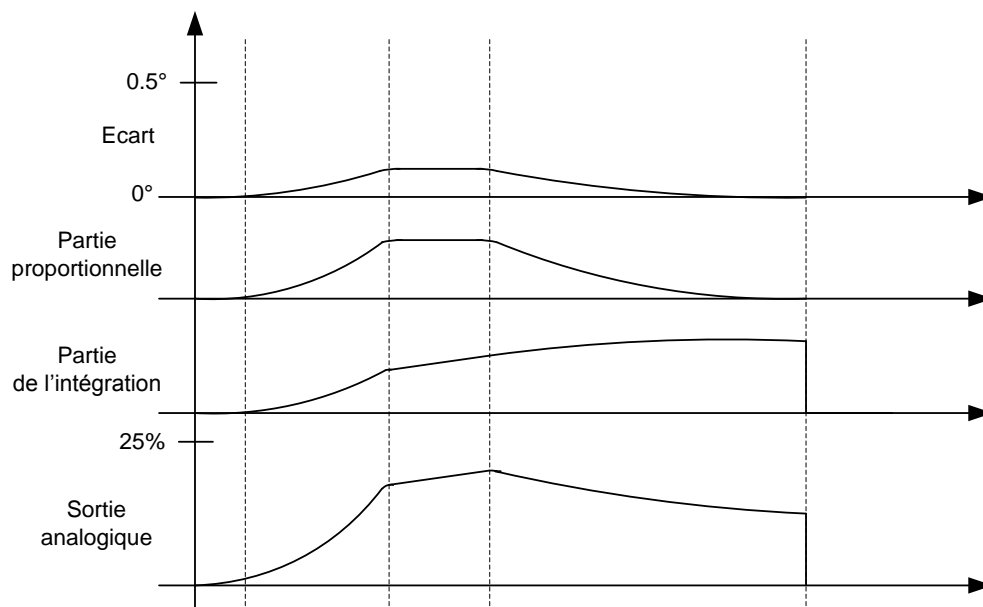

- - Détendeur électronique (modules DI24DE et DI24EE). Dans ce mode, la sortie analogique régule la surchauffe par le biais d'un détendeur électronique commandé par une entrée 4-20mA ou 0-10V.




Manuel d'utilisation Version ICE


2.7. Détendeur électronique


Les régulateurs spécifiques DI24DE (ICE503) et DI24EE (ICE505), en complément de toutes les autres fonctions décrites dans les paragraphes précédents, assurent la régulation de la surchauffe à l'aide de détendeurs électroniques. Ils peuvent gérer les détendeurs à impulsion (régulation de la largeur d'impulsion) ou les détendeurs à ouverture progressive (par exemple par moteur pas à pas) commandés par un signal analogique 4-20mA ou 0-10V. La surchauffe est mesurée à l'aide un capteur de pression et d'une sonde de température (sonde C) montés à la sortie de l'évaporateur.

¹⁾ Le contact entre 26 et 28 est coupé en cas d'alarme ou de coupure d'alimentation

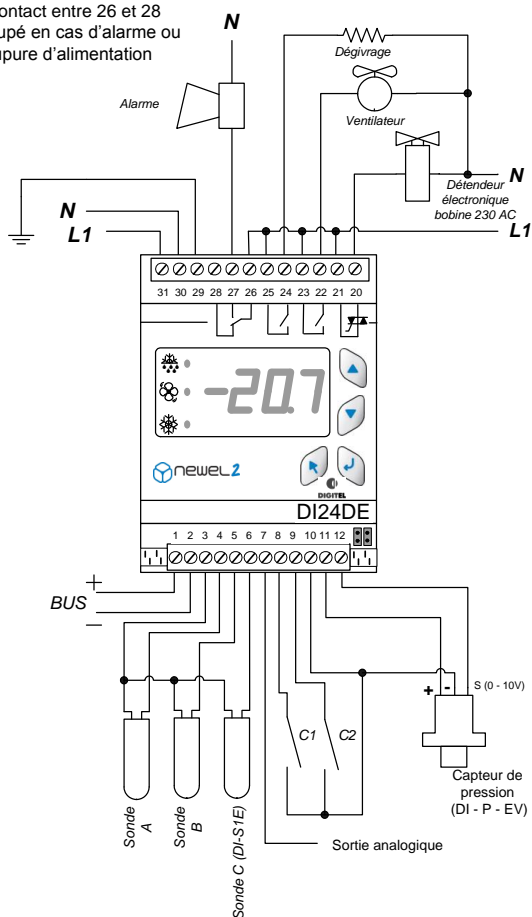


¹⁾ Le contact entre 26 et 28 est coupé en cas d'alarme ou de coupure d'alimentation

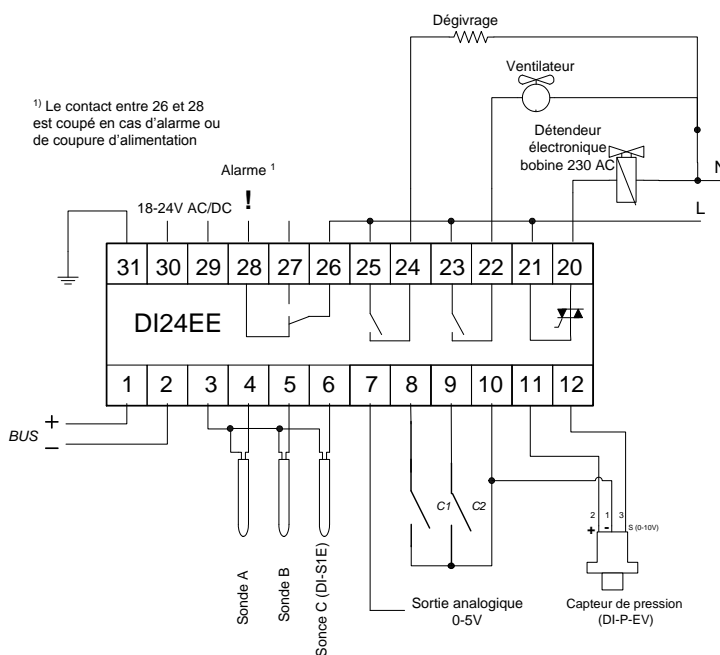


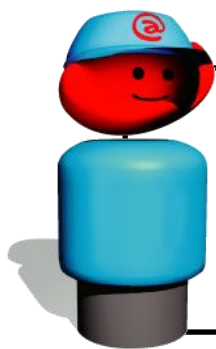

Manuel d'utilisation Version ICE

En cas de régulation de plusieurs évaporateurs se trouvant à proximité, lorsque la perte de charge entre leurs sorties est négligeable, le même capteur de pression peut servir pour la mesure de la pression d'aspiration à plusieurs modules DI24 (maximum 8). Chaque évaporateur est équipé d'une sonde de température séparée.

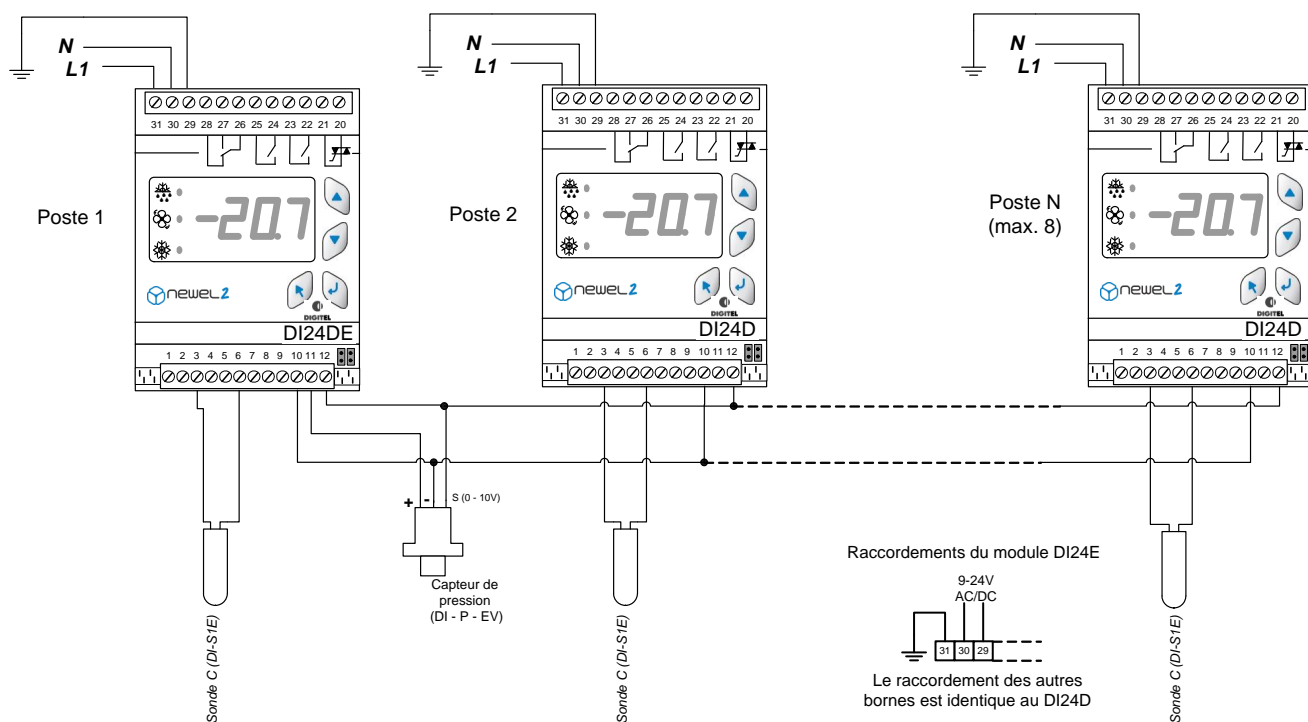




e@sy


Manuel d'utilisation Version ICE

Pour les puissances plus importantes, les détendeurs progressifs sont recommandés. Ils peuvent être pilotés par les sorties analogiques selon le schéma ci-dessous.

1) Le contact entre 26 et 28 est coupé en cas d'alarme ou de coupure d'alimentation

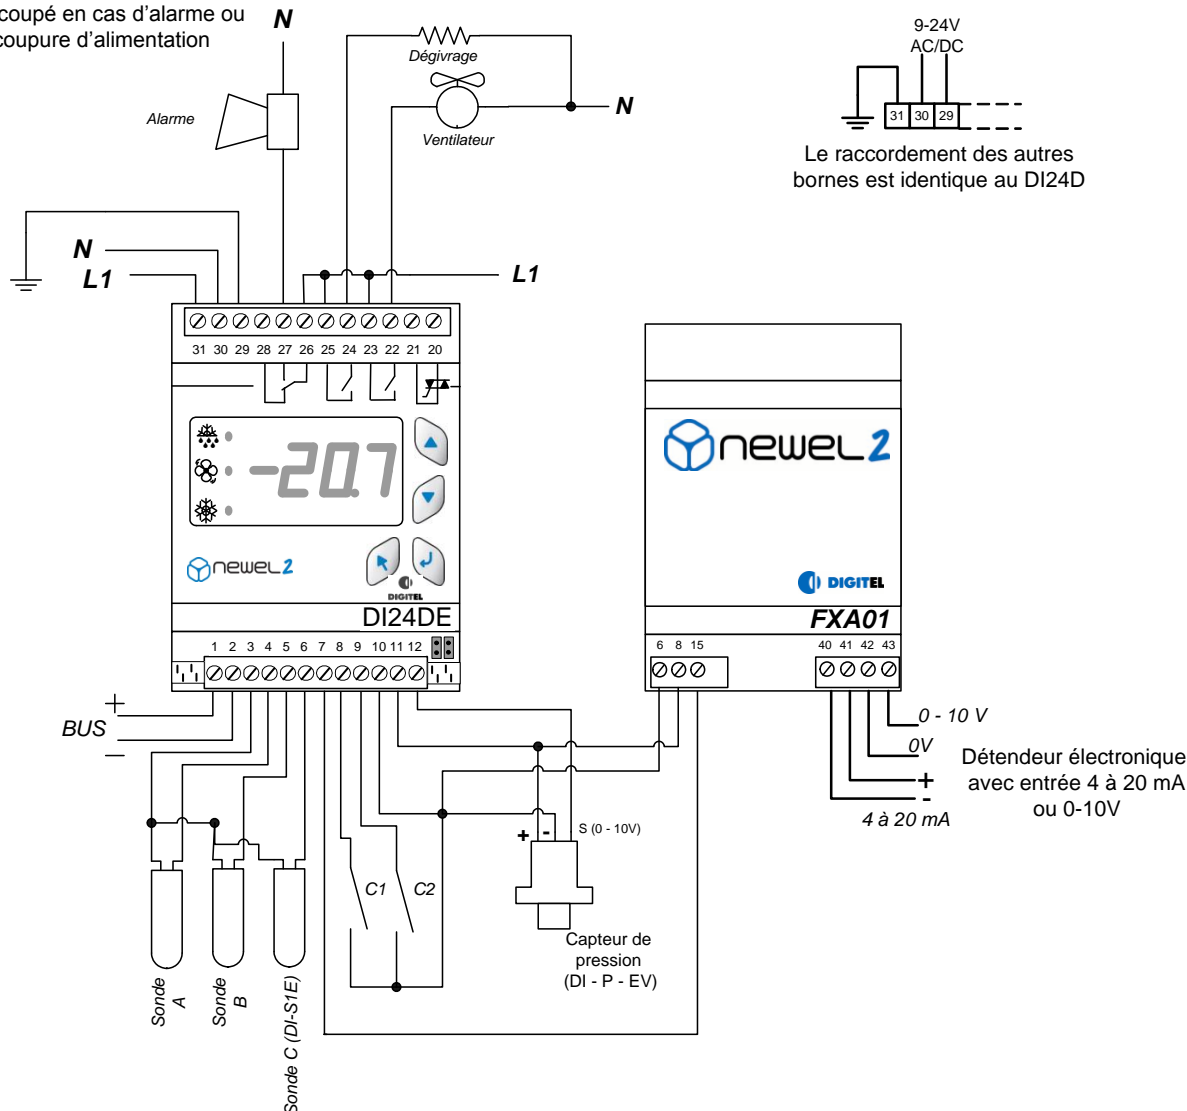

Plusieurs types différents de détendeurs peuvent être utilisés avec les modules DI24DE et DI24EE. Veuillez nous contacter pour les détails.

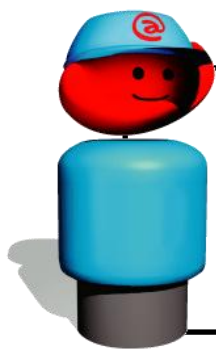

Manuel d'utilisation Version ICE


2.12. Tables de correspondance

Ce tableau permet de localiser les différents paramètres évoqués dans ce document sur l'automate de télégestion e@sy-pro. Les paramètres sont regroupés menu par menu, tels qu'ils sont représentés dans les ressources de l'e@sy-pro.

POSTE DE FROID

Menu Paramètres				
Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
	2	Poste (Gestion Interact, Gestion évaporateurs 2,3,4)		0
	2	Circuit (Gestion Interact, Gestion évaporateurs 2,3,4)		0
r1	3	Mode de fonctionnement <i>0 = Poste de froid 1 = Gestion des compresseurs 2 = Régulation universelle 3 = Surveillance 4 = Gestion des évaporateurs 2,3,...</i>		0
r8	3	Mot de passe niveau 1 (utilisateur)		0
r9	3	Mot de passe niveau 2 (technicien d'exploitation)		0
r10	3	Mot de passe niveau 3 (installateur)		0
r2	2	Affichage Normal ----- <i>0=sonde A 1=sonde B 2=sonde C 3= Temp. produit 5=Heure (seul. DI24DE et DI24EE) 6= Pression 7=Surchauffe 8=Ouverture du détendeur</i>		0
r11	3	Langue ----- <i>0 = Français 1 = English 2 = Deutsch 3 = Italiano 4 = Español</i>		1
r3	2	Affichage pendant dégivrage ----- <i>0,3 = sonde A 1=sonde B 2=sonde C 4=message "dEG"</i>		0
t3	3	Limite basse de réglage de la consigne (°C)		-90
t4	3	Limite haute de réglage de la consigne (°C)		90

Menu Configuration				
Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
L2	2	Gestion type INTERACT <i>0=non, 1=oui</i>		0
L3	2	Puissance de l'évaporateur (KVA)		5
r5	2	Offset sonde d'ambiance (°C)		0
d1	3	Sonde Evaporation <i>0=non, 1=oui</i>		1
C1	3	Sonde C <i>0 = non, 1 = oui</i>		0
F1	3	Fonction du contact C1 ----- <i>0 = alarme à la fermeture 1 = alarme à l'ouverture 2 = arrêt du poste 3 = aucune 4 = décalage de la consigne à la fermeture 5 = contact de porte</i>		5
F2	2	Temporisation (min)	F1 = 0, 1, 5	5

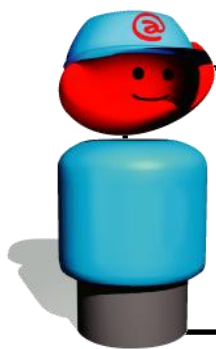

Manuel d'utilisation Version ICE


F3	2	Retard sur fermeture de porte (min): 0=désactivé. 1 à 99.9 = retard d'enclenchement du compresseur/électrovanne après la fermeture de la porte	F1 = 5	0,5
F4	3	Fonction du contact C2 0 = alarme à la fermeture 1 = alarme à l'ouverture 2 = arrêt du poste 3 = aucune 4 = décalage de la consigne à la fermeture 5 = top de dégivrage 6 = surveillance dégivrage évaporateurs supplémentaires		0
F5	2	Temporisation (min)	F1 = 0 ou 1	30
F6	2	Fonction de la sortie d'alarme 0 = toutes les alarmes, 1 = seul les alarmes prioritaires		1

Menu Ambiance

Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
t1	1	Consigne (°C)		-20
t2	2	Delta(°C). L'appareil régule entre les températures t1 et t1+t2		2
t5	2	Température d'Alarme inférieure (°C)		-30
t6	2	Température d'alarme supérieure (°C)		-10
t7	2	Temporisation d'alarme (min)		30
t8	2	Décalage consigne (°C)		0
t9	2	Début du décalage de la consigne (HH:MM)		0
t10	2	Fin du décalage de la consigne (HH:M)		0
t11	3	Temps de marche minimum (min)		0
t12	3	Temps de repos minimum (min)		0
b1	3	Fonction de la sortie analogique 0 = prop. à la temp. ambiante 1 = régulation PI de la temp. Ambiante 2 = Commande Détendeur électronique		0
b2	2	Sortie analogique - température correspondant à 0% (°C)	b1 = 0	-25
		Coefficient proportionnel de la régulation PI (%)	b1 = 1	20
b3	2	Sortie analogique - température correspondant à 100% (°C)	b1 = 0	-15
		Coefficient d'intégration de la régulation PI (%)	b1 = 1	20

Menu Dégivrage

Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
d2	2	Type de dégivrage 0 = électrique 1 = air avec ventilateur 2 = air sans ventilateur 3 = éco 4 = avec horloge 5 = chauffage pour clim 6 = à gaz		0
d14	2	Température alarme évaporateur minimum (°C)		-45
d15	2	Température alarme évaporateur maximum (°C)		15
d16	2	Temporisation (min)		30
d4	2	Température ventilation après dégivrage (°C)	d1 = 1	-2
		Retard ventilation après dégivrage (min)	d1 = 0	2
		Zone neutre chauffage/réfrigération (°C)	d2 = 5	1



e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE


d3	2	Retard vanne après le dégivrage (min)		1
d5	2	Température de fin de dégivrage (°C)	d1 = 1	10
		Delta - chauffage (°C)	d2 = 5	2
d6	2	Durée maximale du dégivrage (min)		30
d7	2	0 = désactivé. 1-999 = si durée totale d'enclenchement du compresseur/électrovanne depuis le dernier dégivrage plus courte que cette valeur, dégivrage suivant ignoré		0
d8	2	Début du dégivrage no. 1 (HH:MM)		0
d9	2	Début du dégivrage no. 2 (HH:MM)		6
d10	2	Début du dégivrage no. 3 (HH:MM)		12
d11	2	Début du dégivrage no. 4 (HH:MM)		18
d12	2	Début du dégivrage no. 5 (HH:MM)		0
d13	2	Début du dégivrage no. 6 (HH:MM)		0
U1	2	Fonctionnement du ventilateur		0
		0 = déclenché pendant le dégivrage 1 = enclenché en permanence 2 = commandé avec la vanne 3 = commandé avec la sonde d'évap		0
U2	2	Température d'enclenchement du ventilateur (°C)	U1 = 3	-20
U3	2	Température de déclenchement du ventilateur (°C)	U1 = 3	20

MENU Sonde C

Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
C2	2	Limite inférieure d'alarme (°C)		0
C3	2	Limite supérieure d'alarme (°C)		10
C4	2	Retard d'alarme (min)		30
C5	2	Poids de la sonde C dans l'estimation de la temp. du produit (%)	C1 = 1	0

MENU Surchauffe (DI24-DE et DI24-EE)

Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
S1	3	Régulation de la surchauffe 0 = auto-adaptive 1 = auto-adaptive continue 100 = ouverture forcée à 100%.		1
S2	3	Consigne de surchauffe min (°C)		3
S3	3	Consigne de surchauffe max (°C)		6
S4	3	Fluide Frigorigène		8
		1 = R12 2 = R22 3 = R134A 4 = R502 5 = R500 6 = MP39 7 = HP80 8 = R404A 9 = R717 10 = Eau glacée 11 = R407 (Fluide) 12 = R407 (gaz/fluide) 13 = R23 14 = R413A (ISCEON 49) 15 = R417A (ISCEON59) 16 = R422A (ISCEON79)		
S5	3	Correction de mesure (glissement (positive) + perte de charge (négative)) (°C)		0
S6	3	Limite MOP (maximum operating pressure) (°C)		0

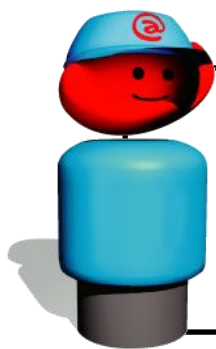

e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE


Régulation des Evaporateurs 2 à 4

Menu Paramètres				
Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
	2	Poste (Gestion Interact, Gestion évaporateurs 2,3,4)		0
	2	Circuit (Gestion Interact, Gestion évaporateurs 2,3,4)		0
r1	3	Mode de fonctionnement <i>0 = Poste de froid 1 = Gestion des compresseurs 2 = Régulation universelle 3 = Surveillance 4 = Gestion des évaporateurs 2,3,...</i>		0
r8	3	Mot de passe niveau 1 (utilisateur)		0
r9	3	Mot de passe niveau 2 (technicien d'exploitation)		0
r10	3	Mot de passe niveau 3 (installateur)		0

Menu Configuration				
Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
d5	2	Température de fin de dégivrage (°C)		10
d6	2	Durée maximale du dégivrage (min)		30
d1	3	Evaporateur 3 présent? <i>0 = non, 1 = oui</i>		1
C1	3	Evaporateur 4 présent? <i>0 = non, 1 = oui</i>		1
F1	3	Fonction du contact C1 <i>0 = alarme à la fermeture 1 = alarme à l'ouverture 2 = arrêt du poste 3 = aucune</i>		0
F2	2	Retard d'alarme (min)	F1 = 0 ou 1	10


Menu Evaporateur 2				
Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
r5	2	Correction de la sonde d'évaporateur no. 2(°C)		0
t5	2	Limite inférieure d'alarme évap. 2 (°C)		-45
t6	2	Limite supérieure d'alarme évap. 2 (°C)		15
t7	2	Retardement d'alarme évap. 2 (min)		30

Menu Evaporateur 3				
Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
r6	2	Correction de la sonde d'évaporateur no. 3(°C)		0
d14	2	Limite inférieure d'alarme évap. 3 (°C)		-45
d15	2	Limite supérieure d'alarme évap. 3 (°C)		15
d16	2	Retardement d'alarme évap. 3 (min)		30



Manuel d'utilisation Version ICE

Menu Evaporateur 4				
Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
r7	2	Correction de la sonde d'évaporateur no. 4(°C)		0
c2	2	Limite inférieure d'alarme évap. 4 (°C)		-45
c3	2	Limite supérieure d'alarme évap. 4 (°C)		15
c4	2	Retardement d'alarme évap. 4 (min)		30

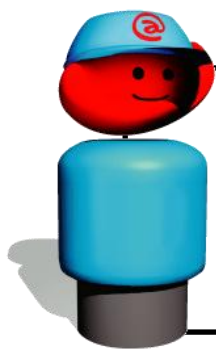

e@sy


Manuel d'utilisation Version ICE


3 Régulation des centrales Compresseurs et Condenseurs

3.1. Schémas de Raccordement

Ce manuel décrit le fonctionnement des régulateurs en tant que régulation pour les centrales de compresseurs et des condenseurs. Le paramètre **r1** de la configuration de base est programmé à 1 dans ce cas.


1) Le contact entre 26 et 28 est coupé en cas d'alarme ou de coupure d'alimentation

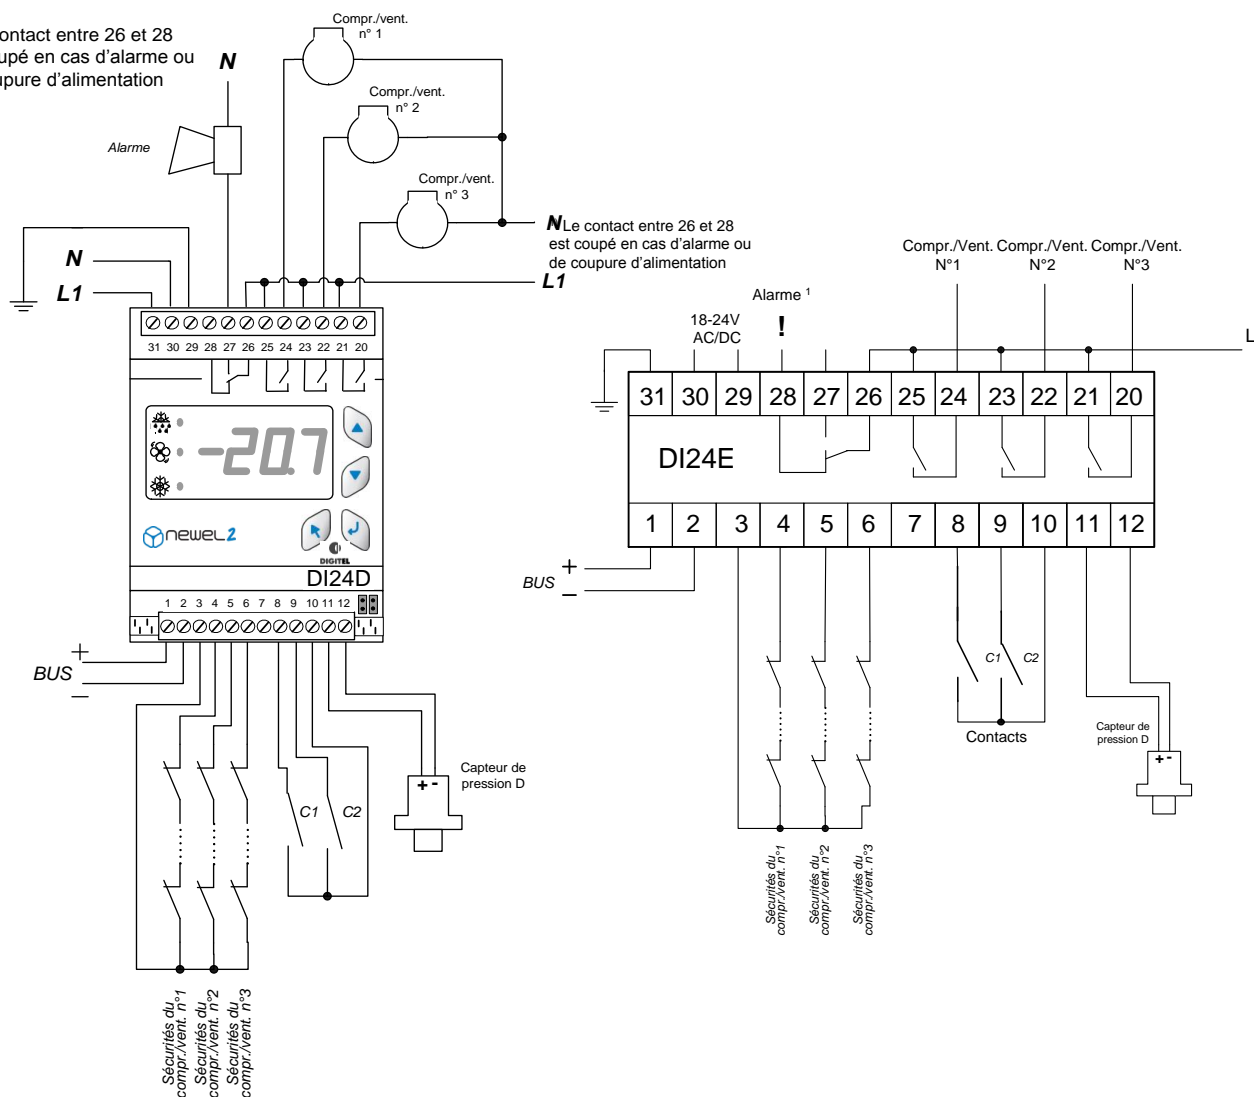

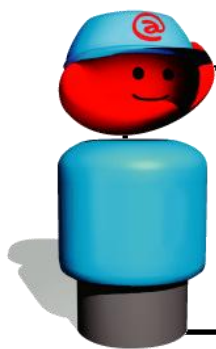


e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE

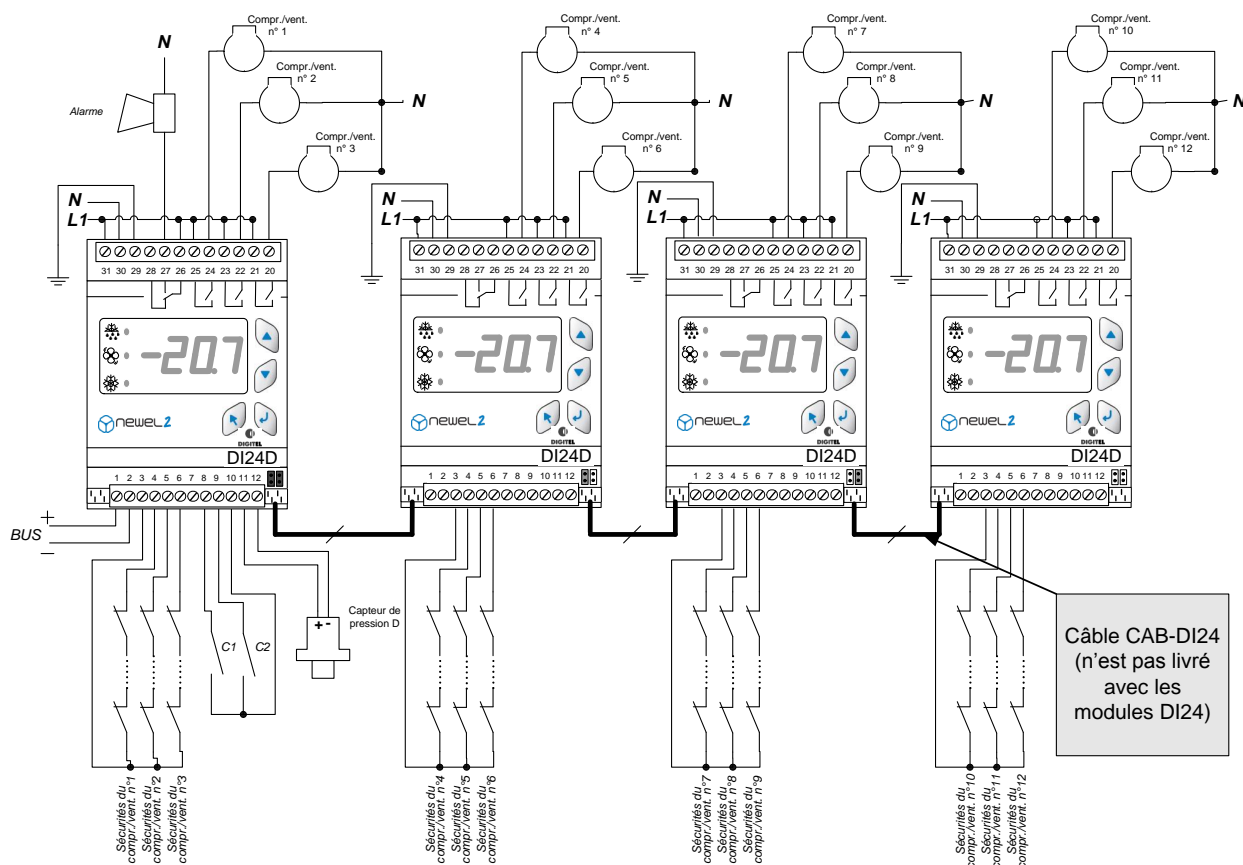


Le DI24E ne peut contenir plus de 3 étages de puissance. Au-delà, il faut utiliser le DI24D avec le schéma ci-dessus.

Raccordements du module DI24E






Le raccordement des autres bornes est identique au DI24D

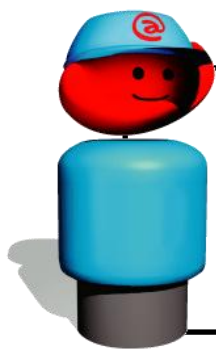

Manuel d'utilisation Version ICE

3.3. Adressage des modules

Pilote	Compresseurs 1 à 3		Esclave n° 2	Compresseurs 7 à 9	
Esclave n°1	Compresseurs 4 à 6		Esclave n° 3	Compresseurs 10 à 12	

3.4. Principes de régulation

Contrairement aux régulations traditionnelles, la régulation DIGITEL n'attend pas le dépassement des seuils consécutifs de la pression pour ajouter les étages de puissance. En observant constamment l'évolution de la pression, elle augmente ou diminue la puissance afin de réduire au minimum l'écart entre la consigne programmée et la pression mesurée.


Elle peut gérer les centrales suivantes :

- 1 à 12 compresseurs en mode « tout ou rien »
- 1 à 10 compresseurs équipés d'une variation du nombre de tours et 0 à 12 compresseurs « tout ou rien »
- 1 à 6 compresseurs avec réduction de puissance
- Centrale asymétrique de 2 à 6 compresseurs inégaux

3.4.1. Installation avec variation du nombre de tours.


La variation du nombre de tours des compresseurs ou des ventilateurs du condenseur assure une très bonne précision de régulation, car elle permet une adaptation très fine entre la puissance fournie et les besoins de l'installation.

Le coût de la régulation de vitesse de tous les compresseurs ou ventilateurs s'avère souvent inabordable, vu que les prix des variateurs de vitesse augmentent très fortement avec leur puissance. La régulation e@sy-ICE apporte une solution élégante à ce problème en permettant la régulation de vitesse d'une partie (1 ou 2) des compresseurs ou ventilateurs. Tous les autres compresseurs travaillent en mode « tout ou rien ». Ainsi, le coût du variateur de vitesse reste modéré puisque sa puissance est limitée. Les performances de l'installation ne sont pas compromises, car tout en régulant qu'un seul compresseur, la régulation arrive à adapter d'une manière précise la puissance fournie. Le schéma suivant présente un exemple de régulation du condenseur où 1 ventilateur est régulé et les autres travaillent en mode « tout ou rien ».




e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE

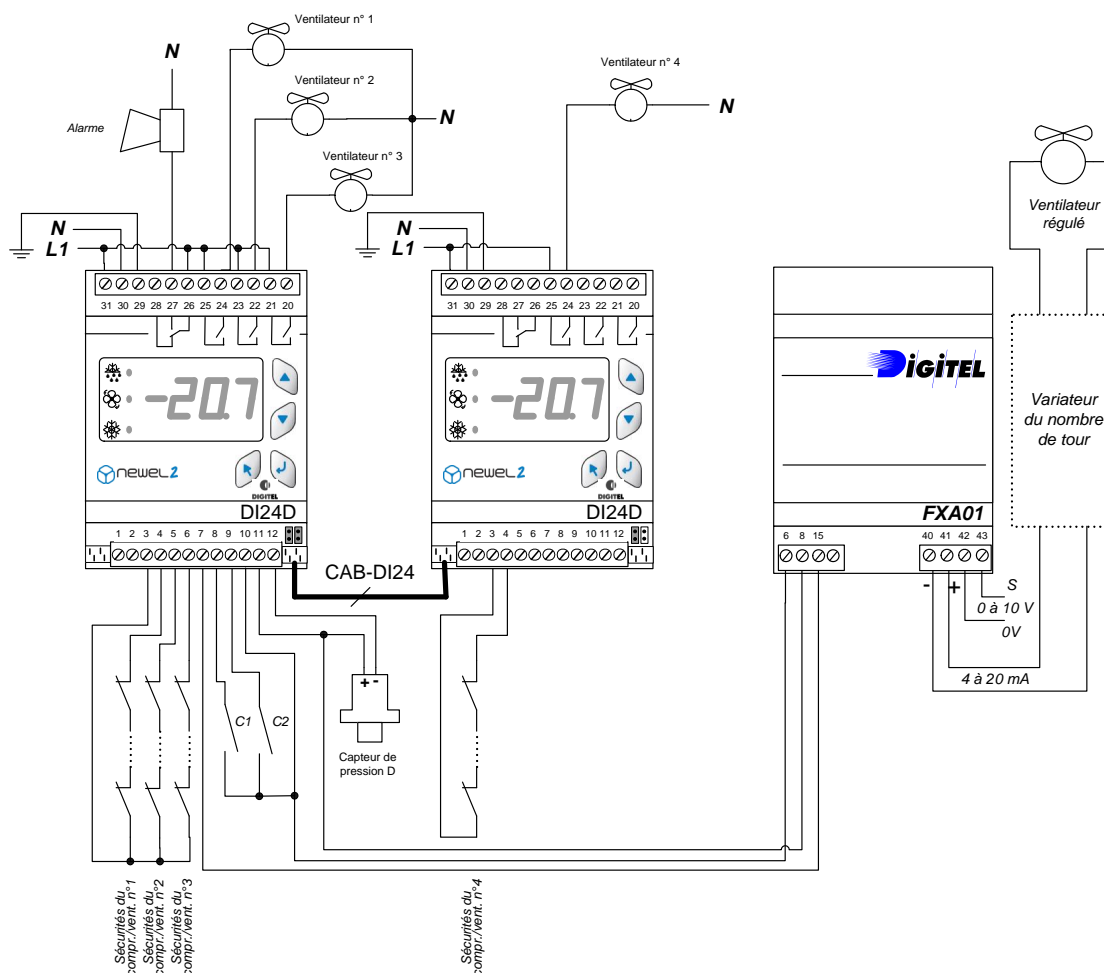

L'appareil calcule l'écart entre la pression et la consigne toutes les 5 secondes. Lorsqu'un écart positif est constaté, la vitesse des ventilateurs régulés est augmentée. L'importance de cette augmentation est proportionnelle à la valeur de l'écart et inversement proportionnelle à la valeur du paramètre **P8**. L'appareil tient également compte du nombre des ventilateurs régulés. Plus leur nombre est élevé, moins les augmentations sont grandes. Si la pression dépasse la "zone neutre" ($=P1+P2$) de la régulation et les ventilateurs régulés atteignent le maximum de la puissance, un ventilateur non régulé supplémentaire sera enclenché. En même temps, la vitesse des ventilateurs régulés sera réduite. La valeur de cette réduction correspond à l'augmentation de la puissance provoquée par l'enclenchement d'un ventilateur non régulé. Elle sera donc inversement proportionnelle au nombre de ventilateurs régulés. Par exemple, en cas de 2 ventilateurs régulés, la vitesse sera réduite de 50%, car cela correspond à la puissance d'un ventilateur non régulé.


Si la puissance n'est toujours pas suffisante pour couvrir les besoins de l'installation, les augmentations de vitesse recommencent et le cycle continue jusqu'à ce que la pression commence à descendre.

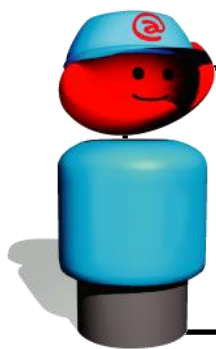

e@sy


Manuel d'utilisation Version ICE

Le schéma suivant représente graphiquement ce fonctionnement pour le cas de 2 ventilateurs « tout ou rien » et 1 réglé.

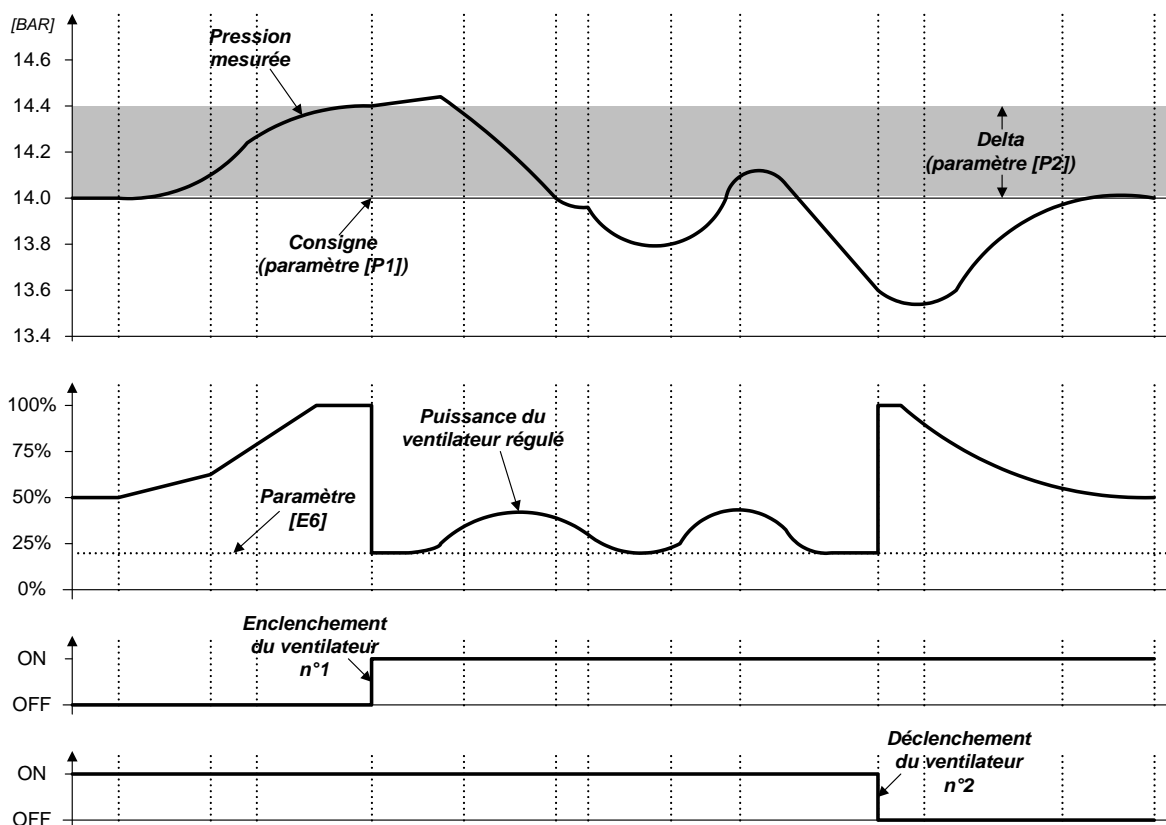

La dynamique de la régulation est déterminée par les paramètres **P2**, **P8** et **P9**. **P2** indique la "zone neutre" en dessus de la consigne. Les ventilateurs non réglés restent dans leur état courant tant que la pression se trouve dans cette zone. Le paramètre **P8** précise les retardements des enclenchements consécutifs des ventilateurs non réglés, dans le cas où la pression ne dépasse la "zone neutre" que de 0,1 bar. Si le dépassement est plus important, ces retardements sont proportionnellement plus courts. Selon le même principe, le paramètre **P9** détermine les retardements des déclenchements consécutifs des ventilateurs. Il influence donc la vitesse de diminution de puissance. D'une manière générale, la diminution des valeurs **P2**, **P8** et **P9** améliore la précision de la régulation, mais provoque des commutations plus fréquentes. L'augmentation de ces valeurs conduit aux écarts plus grands et à la diminution du nombre d'enclenchements et de déclenchements.

Le régulateur observe la vitesse de changement de la pression. Lorsque la pression monte rapidement, les augmentations de la vitesse seront plus importantes et par conséquent, les enclenchements des nouveaux ventilateurs plus rapides. L'influence de cet effet est programmable entre 0 et 99 dans le paramètre **P11**. La valeur 0 élimine cette fonction. La valeur 99 provoque des réactions très violentes aux changements de la pression.

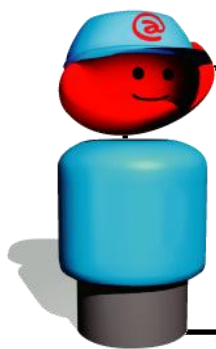



e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE

3.4.3. Gestion des compresseurs avec réduction de puissance.

La régulation DIGITEL est en mesure de gérer les centrales de compresseurs avec réduction de puissance. Le nombre d'étages de puissance peut s'élever jusqu'à 12. La Figure ci-dessous montre les raccordements des moteurs et des vannes de réduction en cas de 2 niveaux de puissance (1 cylindre de réduction).

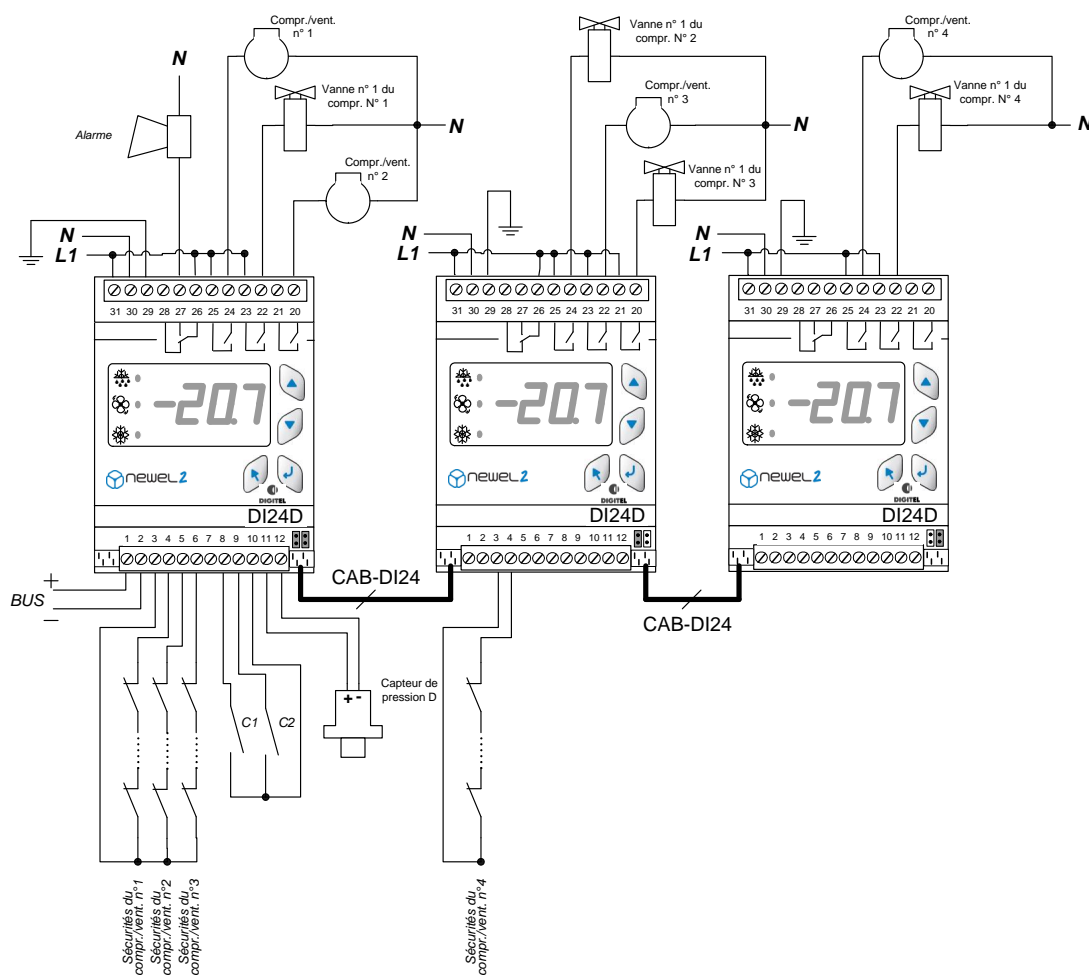



e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE

Le tableau suivant explique l'attribution des sorties aux moteurs et vannes de réduction pour différents nombres d'étages de puissance.

	Pilote			1er esclave			2ème esclave			3ème esclave			
	Borne 24	Borne 22	Borne 20	Borne 24	Borne 22	Borne 20	Borne 24	Borne 22	Borne 20	Borne 24	Borne 22	Borne 20	
compresseurs sans réduction de puissance (1 niveau de puissance)	Compr.1	Compr.2	Compr.3	Compr.4	Compr.5	Compr.6	Compr.7	Compr.8	Compr.9	Compr.10	Compr.11	Compr.12	
compresseurs à 2 niveaux de puissance	Compresseur n°1	Compresseur n°2	Compresseur n°3	Compresseur n°4	Compresseur n°5	Compresseur n°6	Compresseur n°7	Compresseur n°8	Compresseur n°9	Compresseur n°10	Compresseur n°11	Compresseur n°12	
compresseurs à 3 niveaux de puissance	Compresseur n°1		Compresseur n°2		Compresseur n°3		Compresseur n°4		Compresseur n°5		Compresseur n°6		
compresseurs à 4 niveaux de puissance	Compresseur n°1			Compresseur n°2			Compresseur n°3			Compresseur n°4			
compresseurs à 5 niveaux de puissance	Compresseur n°1				Compresseur n°2				Compresseur n°3				
compresseurs à 6 niveaux de puissance	Compresseur n°1					Compresseur n°2					Compresseur n°3		



Moteur du compresseur




Vanne de réduction de puissance

La procédure de régulation est similaire. La seule différence apparaît dans le choix des sorties "tout ou rien" lors d'incrémentations ou de décrémentation de puissance.

Si la puissance doit être augmentée, l'appareil préférera ajouter un cylindre du compresseur qui est déjà enclenché, plutôt que d'enclencher un compresseur supplémentaire.

De même, lors de diminution de puissance, il procédera de façon à ce que le nombre de compresseurs enclenchés soit le plus petit possible.

En réalité, l'algorithme du choix des sorties est complexe. Il tient également compte des temps de marche des compresseurs, minimise les temps de marche avec la puissance réduite et essaie d'assurer au mieux la capacité de répondre aux éventuelles augmentations de demande de puissance.

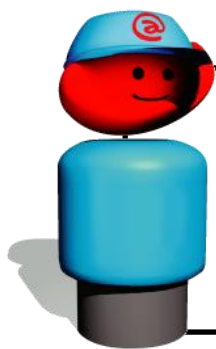

Manuel d'utilisation Version ICE

3.4.4 Gestion des compresseurs inégaux (centrales asymétriques)


Dans certains cas, il s'avère intéressant de différencier les puissances des compresseurs d'une centrale. Cela donne la possibilité de réduire les pas d'augmentation et de diminution de puissance et de ce fait, mieux adapter la puissance des compresseurs aux besoins de l'installation. En effet, selon le tableau suivant, une centrale composée de 3 compresseurs de puissance 1.5, 3.0, et 4.5KW peut fournir 6 niveaux de puissance différents. Avec des compresseurs égaux, seuls 3 niveaux de puissance seront disponibles.

Puissance totale	0 kW	1.5 kW	3.0 kW	4.5 kW	6.0 kW	7.5 kW	9.0 kW
Compresseur n°1 (1.5kW)	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
Compresseur n°2 (3.0kW)	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
Compresseur n°3 (4.5kW)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON

Avec le paramètre **L7** programmé à 1, le régulateur s'adapte à ce type de centrale. Il peut gérer de 2 à 6 compresseurs inégaux. La répartition des puissances de différents niveaux est optimale, lorsque les puissances des compresseurs qui se suivent augmentent d'une valeur constante égale à la puissance du compresseur le plus petit. Par exemple, si la puissance du plus petit compresseur est de 1.5KW, dans le cas idéal les compresseurs suivants auraient les puissances 3.0, 4.5, 6.0, 7.5 etc.

Pour ce mode de régulation, les fonctions de délestage et d'égalisation des temps de marche sont inopérantes.


Etant donné que dans ce type de commande, le module ne peut pas choisir librement le compresseur qui sera enclenché, les différences entre les nombres d'enclenchements des différents compresseurs peuvent être importantes. La protection "anticourt-cycles" est inopérante dans ce mode de régulation. Par conséquent, il devient important de ne pas programmer trop bas les valeurs des paramètres **P8** et **P9**. Cela peut conduire aux commutations trop fréquentes et raccourcir la durée de vie des compresseurs.




e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE

Le schéma suivant indique le raccordement à utiliser pour ce type de centrales.

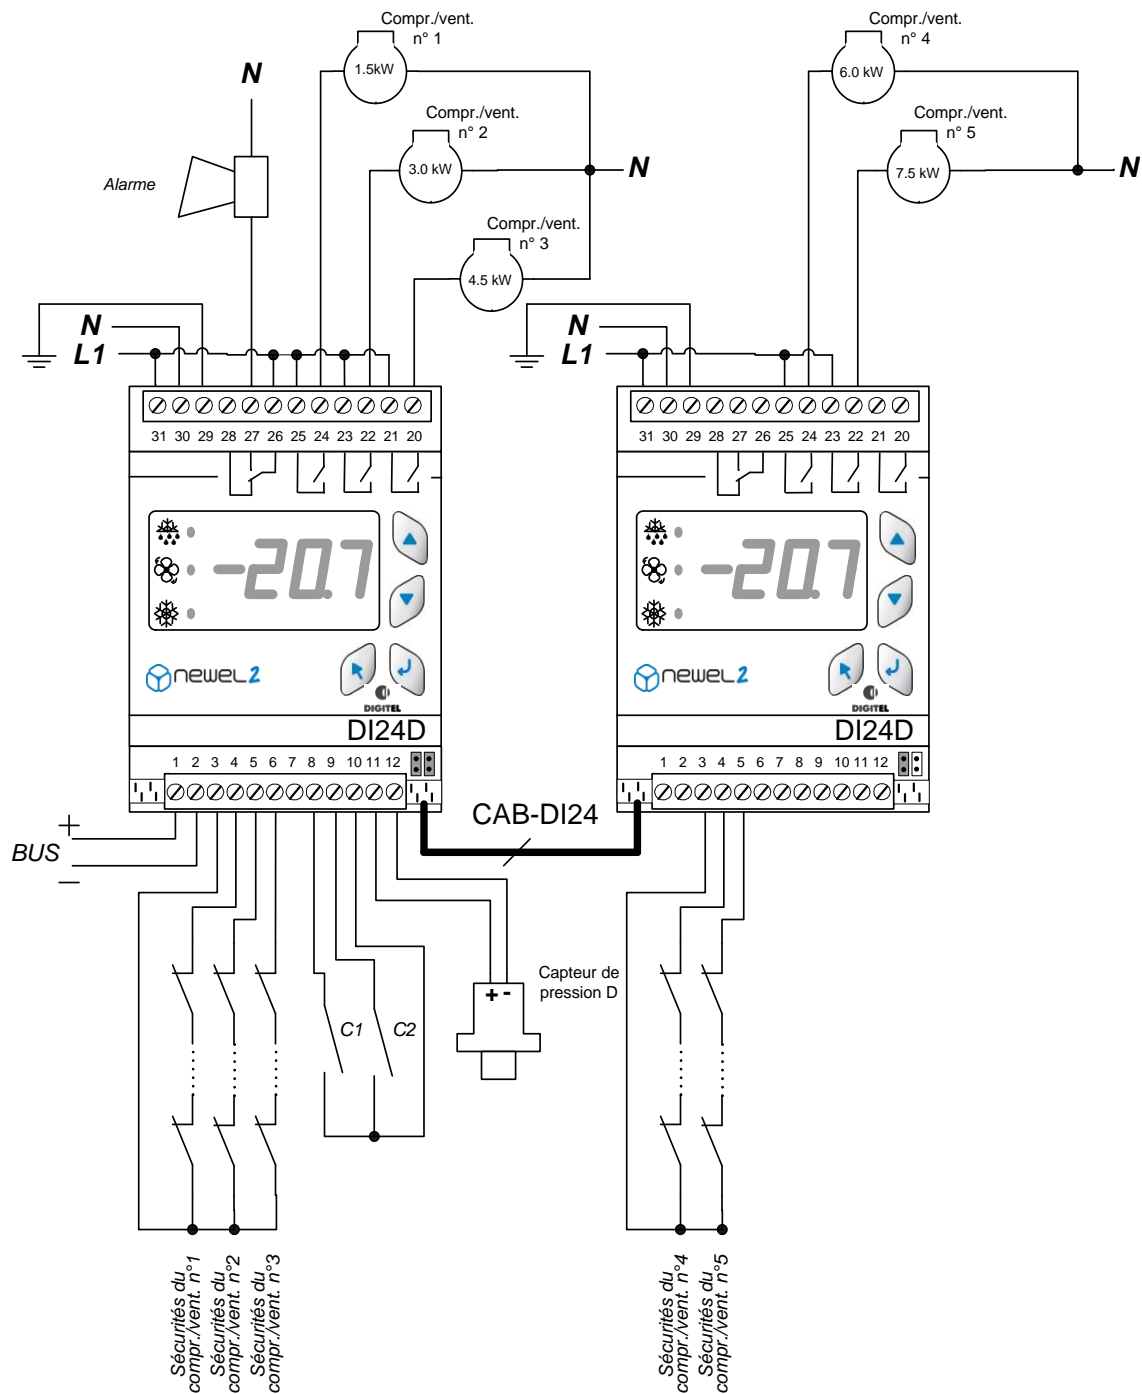

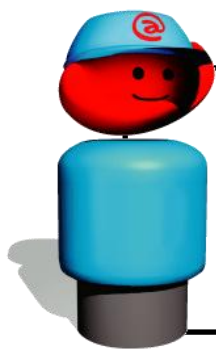


e@sy


Manuel d'utilisation Version ICE


3.4.5 Condenseurs à plusieurs circuits frigorifiques

Pour gérer les condenseurs à plusieurs circuits frigorifiques, un module FX-AD3P est à ajouter. Le module restitue à sa sortie le plus fort des signaux donnés par les 3 capteurs de pression. En conséquence, le condenseur est piloté par le circuit ayant la pression la plus haute.

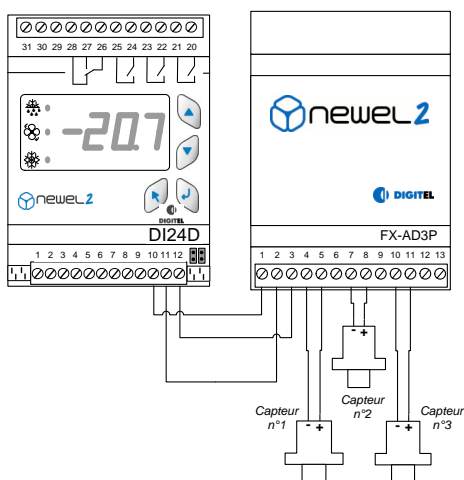

Lorsque le nombre de circuit est supérieur à 3, plusieurs modules FX-AD3P (ICE508) peuvent être cascades afin de pouvoir raccorder le nombre de capteurs nécessaires.

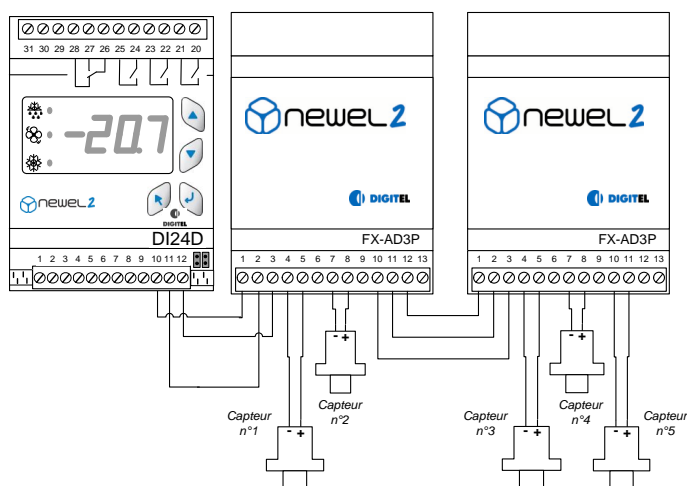




e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE


3.4.6 Centrales d'eau glacée. Régulation avec une sonde de température.

Pour les centrales d'eau glacée, le capteur de pression est remplacé par une sonde de température avec sortie 4 à 20 mA selon le schéma de la Figure ci-dessous.

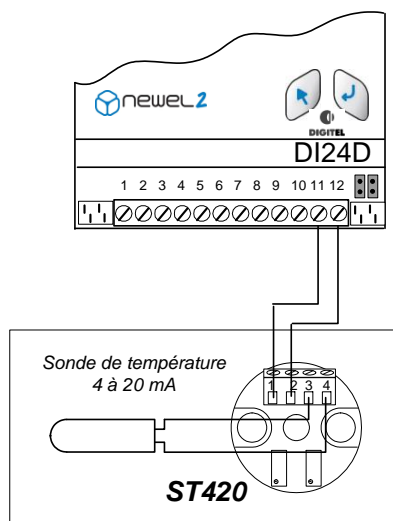

La programmation de la configuration de base du module doit respecter les règles suivantes:

- Le paramètre **CF3** est à programmer à 1 (°C) et tous les paramètres de pression sont à entrer en °C.
- Le paramètre **CF4** doit être programmé à 10 (eau glacée).
o1 et **o2** sont à mettre à 0.0 et 25.0 respectivement.



Manuel d'utilisation Version ICE

3.5. Limitation du nombre d'enclenchements (Anticourt-cycle)

Les constructeurs des compresseurs n'autorisent qu'un nombre limité d'enclenchements par heure. Ce nombre est à programmer dans le paramètre **E5**. Afin de respecter cette contrainte, le module assure que le délai entre deux enclenchements du compresseur soit supérieur à 60 minutes divisées par la valeur du paramètre **E5**.

La protection "anticourt-cycles" est inopérante lorsque le paramètre **L1 = 1** (toujours dans le même ordre) et lorsque le paramètre **L7 = 1** (centrales asymétriques).

Pour les modules qui gèrent les condenseurs, le paramètre **E5** devrait être programmé assez haut (30-40 sous réserve d'éventuelles contre-indications du constructeur), puisque les ventilateurs supportent bien les enclenchements fréquents. Des valeurs trop basses peuvent provoquer des défauts HP à cause des retards décrits ci-dessus.

3.6. Décalage de la consigne (HP flottante)

Le paramètre **P4** permet de sélectionner un des types de décalage de la consigne suivants :

Aucun (P4=0)

La consigne reste fixe, égale à la valeur du paramètre **P1**.


Décalage avec horloge (P4=1)

La consigne déterminée par la valeur du paramètre **P1** peut être décalée temporairement d'une valeur positive ou négative programmable dans le paramètre **P5**. Ce décalage est commandé par l'horloge du module dans l'intervalle de temps, dont le début est égal à la valeur du paramètre **P6** et la fin à la valeur de **P7**.

Décalage en fonction de la température extérieure (P4=2)

En abaissant la HP, lorsque la température extérieure est suffisamment basse, on abaisse la température du fluide injecté dans l'évaporateur ainsi que la différence entre la haute et la basse pression. Ceci augmente nettement le rendement de l'installation et permet d'importantes économies d'énergie. La fonction HP flottante est activée par la programmation du paramètre **P4** à 2. La consigne suit alors les changements de la température extérieure. Le régulateur maintient un écart fixe, déterminé par la valeur du paramètre **P5**, entre la consigne et la température extérieure. La consigne reste dans les limites programmées dans les paramètres **P6** et **P7**.

La température extérieure est mesurée par la sonde A d'un module DI24 séparé qui fonctionne en mode « poste de froid ». Son paramètre « Numéro du circuit » doit être programmé à 30. Aucun autre module sur le bus ne doit avoir ce paramètre programmé à 30. L'installation doit être équipée de l'unité centrale de télésurveillance e@sy-pro.



Manuel d'utilisation Version ICE

3.7. Délestage

La fonction de délestage permet d'arrêter un ou plusieurs compresseurs pour diminuer la puissance de la centrale. Elle est activée par la fermeture du contact C1 ou C2 lorsque le paramètre **o4** ou respectivement **o6** est programmé à 5. Le paramètre **E4** précise le nombre minimum des compresseurs qui resteront coupés pendant le délestage. Le nombre de compresseurs qui restent en marche sera au max. égal au nombre total des compresseurs moins la valeur programmée pour le paramètre **E4**.

3.8. Durées maximales de marche et de repos

Les paramètres **E7** et **E8** indiquent respectivement la durée maximale de marche et la durée maximale de repos. Si l'un des ventilateurs ou des compresseurs reste enclenché plus longtemps que la valeur du paramètre **E7** (heures), il sera automatiquement déclenché et un autre sera enclenché à sa place. De même, si la durée d'arrêt d'un compresseur ou d'un ventilateur devient supérieure à la valeur du paramètre **E8**, il sera enclenché et un autre sera déclenché. Ceci permet un graissage systématique de tous les compresseurs et ventilateurs et égalise leurs temps de marche.

3.9. Marche et Arrêt forcé

Les paramètres **F1** à **F12** permettent de forcer la marche (valeur 2) ou l'arrêt (valeur 1) de chaque compresseur ou ventilateur indépendamment de la pression mesurée.

3.10. Compteurs de temps de marche


Le module comptabilise les temps de marche pour chaque compresseur et ventilateur. L'état de ces compteurs peut être visualisé, tracé et affiché sous forme de bilans dans l'unité centrale de télésurveillance e@sy-pro.

3.11. Contacts C1 et C2, Sécurités

Les fonctions des contacts C1 et C2 sont déterminées par les paramètres **o4** et **o6**. Ils peuvent fonctionner comme les contacts d'alarme, comme contacts de décalage de la consigne, de délestage ou d'arrêt complet de la centrale.

Une entrée digitale est attribuée à chaque compresseur pour surveiller sa chaîne de sécurité (par exemple borne 5 pour le compresseur no 2). Habituellement, la chaîne de sécurité est constituée de contacts type « manque de phase », thermique ou pressostat d'huile raccordés en série. Une coupure de la chaîne provoque l'arrêt du compresseur et l'enclenchement de l'alarme.

Lorsque les impératifs de protection des compresseurs l'exigent, la surveillance des sécurités peut être affinée pour indiquer précisément quel point de la chaîne est défaillant. Cela est réalisable par l'ajout des modules d'entrées digitales supplémentaires.

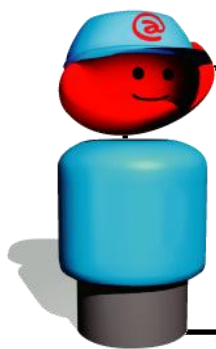

Manuel d'utilisation Version ICE


3.12. Tables de correspondance

Ce tableau permet de localiser les différents paramètres évoqués dans ce document sur l'automate de télégestion e@sy-pro. Les paramètres sont regroupés menu par menu, tels qu'ils sont représentés dans les ressources de l'e@sy-pro.

Régulation de la pression

Menu Paramètres				
Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
	2	Poste (Gestion Interact, Gestion évaporateurs 2,3,4)		0
	2	Circuit (Gestion Interact, Gestion évaporateurs 2,3,4)		0
r1	3	Mode de fonctionnement <i>0 = Poste de froid 1 = Gestion des compresseurs 2 = Régulation universelle 3 = Surveillance 4 = Gestion des évaporateurs 2,3,...</i>		0
r8	3	Mot de passe niveau 1 (utilisateur)		0
r9	3	Mot de passe niveau 2 (technicien d'exploitation)		0
r10	3	Mot de passe niveau 3 (installateur)		0

Menu Configuration				
Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
cF4	3	Fluide Frigorigène <i>1 = R12 2 = R22 3 = R134A 4 = R502 5 = R500 6 = MP39 7 = HP80 8 = R404A 9 = R717 (NH3) 10 = Eau glacée 11 = R407 (Fluide) 12 = R407 (gaz/fluide) 13 = R23 14 = R413A (ISCEON 49) 15 = R417A (ISCEON59) 16 = R422A (ISCEON79)</i>	r1 = 1	8
L2	2	Gestion type INTERACT <i>0=non, 1=oui</i>		0
L3	2	Puissance de l'évaporateur (KVA)	cF2 = 0	5
cF2	3	Type de régulation <i>0 = basse pression 1= haute pression</i>	r1 = 1	0
L7	2	Type de centrale <i>0 = symétrique 1 = assymétrique</i>		0
L1	2	Mode de commutation <i>0 = selon les temps de marche 1 = toujours dans le même ordre</i>		0
L4	2	Nombre de compresseur / ventilateur sans variation de vitesse		3
L5	2	Nombre d'étage de puissance par compresseur	cF2 = 0	1
L6	2	Nombre de compresseur / ventilateur avec variation de vitesse		0




e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE

Menu Sonde				
Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
cf3	3	Unité de la pression <i>0 = bar 1= °C</i>	r1 = 1	1
o3	2	Correction de la sonde (bar)		0
o1	2	Limite inférieure de la sonde (bar)		-1
o2	2	Limite supérieure de la sonde (bar)		7
o4	2	Fonction du contact C1 <i>0 = alarme à la fermeture 3 = visualisation 1 = alarme à l'ouverture 4 = décalage de la consigne à la fermeture du contact 2 = arrêt de tous les compresseurs 5 = délestage à la fermeture du contact</i>		0
o5	2	Retard d'alarme (min)	o4 = 0 ou 1	30
o6	2	Fonction du contact C2 <i>0 = alarme à la fermeture 3 = visualisation 1 = alarme à l'ouverture 4 = décalage de la consigne à la fermeture du contact 2 = arrêt de tous les compresseurs 5 = délestage à la fermeture du contact</i>		0
o7	2	Retard d'alarme (min)	o6 = 0 ou 1	30

Menu Régulation				
Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
P1	2	Consigne (°C / bar)		-15
P2	2	Delta(°C/bar). L'appareil régule entre les pressions p1 et p1+p2		3
P4	2	Type de décalage de consigne <i>0 = aucun 1 = par horloge ou C1/C2 2 = proportionnel à la température</i>		0
P5	2	Décalage de la consigne (°C / bar)	P4 = 1	0
		Décalage par rapport à la température extérieure (°C)	P4 = 2	10,0
P6	2	Début du décalage de la consigne (HH.MM)	P4 = 1	0
		Limite basse de la consigne (°C)	P4 = 2	25,0
P7	2	Fin du décalage de la consigne (HH.MM)	P4 = 1	0
		Limite haute de la consigne (°C)	P4 = 2	35,0
P3	2	Limite pump-down (°C / bar) (arrêt du dernier compresseur)	cf2 = 0	-18
P8	2	Temporisation d'augmentation de puissance (min)		3
P9	2	Temporisation de diminution de puissance (min)		0,5
P10	2	Coefficient d'intégration (%)		10
P11	2	Coefficient différentiel (%)		20



e@sy

Manuel d'utilisation Version ICE

Menu Sécurité				
Sym.	Niv.	Fonction	Rem.	Val. Défaut
E4	2	Nombre de compresseurs coupés pendant le délestage		0
E5	2	Nombre max. d'enclenchement par heure		5
E7	2	Durée max. de marche (h)		0
E8	2	Durée max. d'arrêt (h)		0
E1	2	Limite inférieur d'alarme (°C / bar)		-25
E2	2	Limite supérieur d'alarme (°C / bar)		5
E3	2	Retardement d'alarme (min)		30

